

424/2022



## DODATOK č.2 k Zmluve o pripojení

4006541221

Číslo Zmluvy o pripojení

kategória - Bytový / Polyfunkčný dom odber plynu do 60 tis. m<sup>3</sup>/rok

### I. Zmluvné strany

#### 1. Prevádzkovateľ distribučnej siete:

Obchodný názov:

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

Telefón:

**SPP – distribúcia, a.s.**

Ing. Marek Štefko, Technik pre pripojenie do DS - senior

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

35910739

SK2021931109



SPP – distribúcia, a.s.	
Mlynské nivy 44/b, 825 11 BRATISLAVA	
Došlo.	03. 08. 2022
Číslo: F 1302	Pridelené: DSSZA

#### 2. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa:

Obchodný názov:

Osoba oprávnená konať za žiadateľa:

Bankové spojenie:

IČO:

DIČ:

#### Sídlo žiadateľa

Okres:

Mesto:

PSČ:

Ulica:

Číslo domu:

Mesto Moldava nad Bodvou

JUDr. Ing. Slavomír Borovský

SK510200000000025522542 SUBASKBX

VÚB, a.s.

00324451

2020746123

Košice - okolie

Moldava nad Bodvou

04501

Školská

356/2

#### Korešpondenčná adresa

Totožná s adresou trvalého bydliska alebo sídla

#### Kontakt

Telefonický kontakt:

Email:

0907845717

krajnakova.martina@moldava.sk

#### Zaslanie vyjadrenia

Preferované zaslanie:

On-line

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: [www.spp-distribucia.sk/gdpr](http://www.spp-distribucia.sk/gdpr)



ON-LINE FORMULÁRE  
[www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)



ZÁKAZNÍCKA LINKA  
0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.  
MLYNSKÉ NIVY 44/b  
825 11 BRATISLAVA



[pripajanie@distribuciaplynu.sk](mailto:pripajanie@distribuciaplynu.sk)



[oplyne.info](mailto:oplyne.info)

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.

## II. Predmet dodatku.

Zmluvné strany uzavreli dňa 20.12.2021 Zmluvu o pripojení evidenčné číslo 4006541221 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je pripojenie odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie (odberateľa plynu) k distribučnej sieti prevádzkovateľa distribučnej siete.


## III. Zmeny v Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy špecifikovanej v bode II. tohto dodatku nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene technických podmienok pripojenia, ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy. Nové technické podmienky vyhotovené dňa 19.07.2022 sú prílohou tohto dodatku.

## IV. Záverečné ustanovenia.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami. Tento dodatok sa vyhotovuje, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

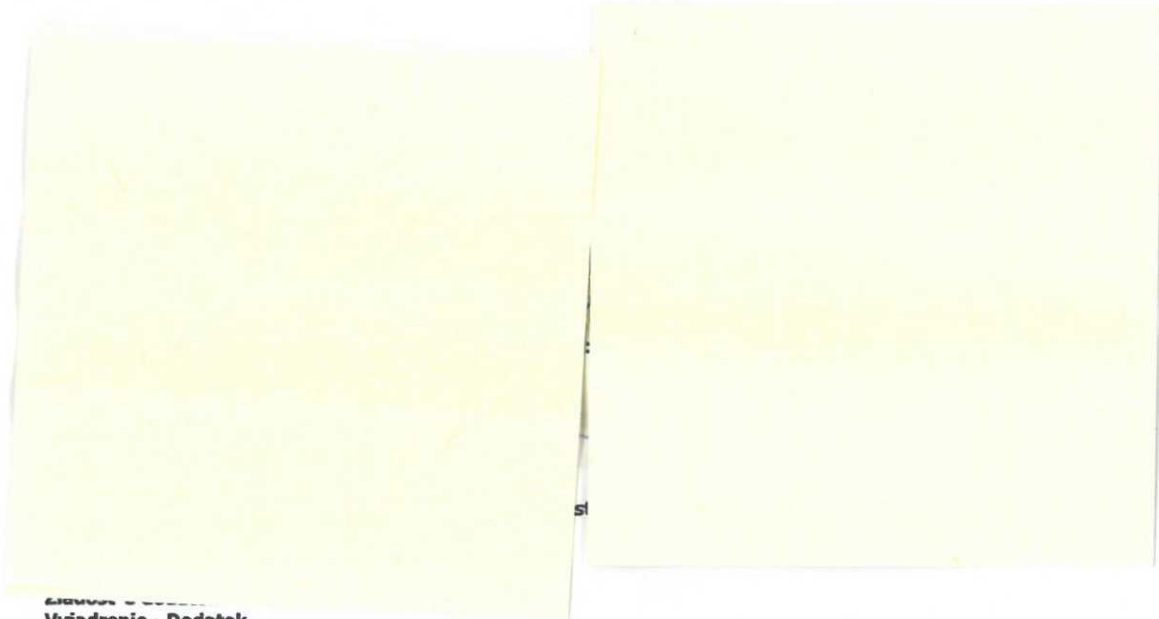

Vyjadrenie - Dodatok

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: [www.spp-distribucia.sk/gdpr](http://www.spp-distribucia.sk/gdpr)



ON-LINE FORMULÁRE  
[www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)



ZÁKAZNICKA LINKA  
0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.  
MĽYNSKÉ NIVY 44/b  
825 11 BRATISLAVA



[pripajanie@distribuciaplynu.sk](mailto:pripajanie@distribuciaplynu.sk)



[oplyne.info](http://oplyne.info)

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.



**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete**  
 kategória - Bytový / Polyfunkčný dom odber plynu do 60 tis. m<sup>3</sup>/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070920071106;  
 SKSPDIS070920071107;  
 SKSPDIS070920071108;  
 SKSPDIS070920071109;  
 SKSPDIS070920071110;  
 SKSPDIS070920071111;  
 SKSPDIS070920071112;  
 SKSPDIS070920071113;  
 SKSPDIS070920071114;  
 SKSPDIS070920071115;  
 SKSPDIS070920071116;  
 SKSPDIS070920071117;  
 SKSPDIS070920071118;  
 SKSPDIS070920071119;  
 SKSPDIS070920071120;  
 SKSPDIS070920071121;  
 SKSPDIS070920071122;  
 SKSPDIS070920071123

Miesto dodávky (POD)

4006541221

Evidenčné číslo

**Žiadateľ o pripojenie:**

Obchodné meno: **Mesto Moldava nad Bodvou**  
 Sídlo: Školská 356/2, 04501 Moldava nad Bodvou  
 IČO: 00324451  
 IČ DPH:  
 DIČ: 2020746123

**Prevádzkovateľ distribučnej siete:**

**SPP - distribúcia, a.s.**  
 Mlynské nivy 44/b  
 825 11 Bratislava  
 IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:  
 Okresný súd Bratislava 1, oddiel: SA, vložka č. 3481/B

**Odborné miesto:**

Hviezdoslavova

Ulica

199

Parcelné číslo

Moldava nad Bodvou

Obec / Mesto

Moldava nad Bodvou

Katastrálne územie

Pripojenie do distribučnej siete v termíne platnosti Zmluvy o pripojení je možné po splnení nasledovných technických podmienok pripojenia (TPP):

Typ pripojenia: osadenie MaRZ

Počet OM: 18

**1. Špecifikácia zariadení, ktoré je potrebné vybudovať (osadiť) k pripojeniu OPZ do DS:****1.1 Pripojovací plynovod (PP) - prípojka:**

- stav: existujúci PP
- investor prípadných zmien: žiadateľ o pripojenie (Mesto Moldava nad Bodvou)
- parametre PP: STL D32 PE (ID: 24096465) pred p.č.1106 resp. 199 k.ú. Moldava nad Bodvou; PN max 100 kPa (min 50kPa)
- umiestnenie PP: v zemi (pod zemských povrchoch) v úrovni DS, nadzemná (zvislá) časť PP ukončená na hranici pozemku p.č.1106 resp. 199
- hlavný uzáver plynu (HUP): umiestnený na konci PP pred RTP (v smere prúdenia plynu), musí byť prístupný z verejného priestranstva
- preložka: nevyžaduje sa; Ak žiadateľ pri budovaní pripojenia zistí, že je nutné zmeniť polohu existujúceho HUP (skratiť, predĺžiť alebo preložiť existujúci PP) je povinný kontaktovať SPP-distribúcia a.s. za účelom uzavretia „Dodatku k zmluve o pripojení“, v ktorom budú definované nové technické podmienky.
- iné podmienky: nevyžaduje sa

**1.2 Meracia regulačná zostava (MaRZ):**

- stav: neexistujúca, je potrebné osadiť
- investor: žiadateľ o pripojenie (Mesto Moldava nad Bodvou)
- miesto osadenia: za HUP
- komponenty: skrinka, HUP, RTP, a ostatné montážne komponenty
- umiestnenie MaRZ: tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva
- regulátor tlaku plynu (RTP): musí mať platnú revíziu správu alebo musí byť uvedený v revíznej správe OPZ; musí mať certifikát zhody (v zmysle požiadaviek príslušných STN); zhotoviteľ je po inštalácii MaRZ a RTP povinný do záručných listov uviesť svoju identifikáciu a dátum uvedenia

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: [www.spp-distribucia.sk/gdpr](http://www.spp-distribucia.sk/gdpr)



ON-LINE FORMULÁRE  
[www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)



ZAKAZNÍČKA LINKA  
 0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.  
 MLYNSKÉ NIVY 44/b  
 825 11 BRATISLAVA



[pripojenie@distribuciaplynu.sk](mailto:pripojenie@distribuciaplynu.sk)



oplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.



**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete**  
 kategória - Bytový / Polyfunkčný dom odber plynu do 60 tis. m<sup>3</sup>/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070920071106;  
 SKSPDIS070920071107;  
 SKSPDIS070920071108;  
 SKSPDIS070920071109;  
 SKSPDIS070920071110;  
 SKSPDIS070920071111;  
 SKSPDIS070920071112;  
 SKSPDIS070920071113;  
 SKSPDIS070920071114;  
 SKSPDIS070920071115;  
 SKSPDIS070920071116;  
 SKSPDIS070920071117;  
 SKSPDIS070920071118;  
 SKSPDIS070920071119;  
 SKSPDIS070920071120;  
 SKSPDIS070920071121;  
 SKSPDIS070920071122;  
 SKSPDIS070920071123

4006541221

**Miesto dodávky (POD)**

zariadenia do prevádzky, zároveň je povinný informovať žiadateľa o pripojení do distribučnej siete o dodržaní výrobcom deklarovaných prevádzkových podmienok RTP vhodných pre danú klimatickú oblasť

- **umiestnenie RTP:** v MaRZ
- **izolačný spoj:** nie je potrebné osadiť
- **skrinka:** skrinka pre niekoľko OM, minimálne rozmery podľa počtu skriniek, pre 1ks skrinky platí 510x455x210 mm (ŠxVxH) priestor skrinky musí umožniť najmä bezpečnú montáž a demontáž RTP, MZ a celého príslušenstva bežným náradím, bezpečné a jednoduché osadenie montážnej plomby MZ; skrinka musí umožňovať bezproblémové ovládanie HUP a musí byť vybavená trvalým prirodzeným vetraním v zmysle ustanovení TPP 609 02: 2021 - čl. 4.3
- **iné podmienky:** nevyžaduje sa

**Evidenčné číslo**

**1.3 Meracie zariadenie (MZ):**

- **stav:** neexistujúce, je potrebné osadiť
- **dodávka a montáž:** oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s. (PDS)
- **miesto osadenia:** za RTP (v smere prúdenia plynu) na SOPZ
- **typ:** BK4T G4 (18ks) rozstup hrdiel 250 ± 0,5, v prípade umiestnenia MZ vo vnútri objektu budú použité MZ bez teplotnej kompenzácie
- **umiestnenie MZ:** na vstupnom tlaku 2,1 kPa; umiestnenie riešiť tak, aby bol po obvodu oboch presuvných matíc zabezpečujúcich uchytenie vstupu a výstupu MZ k OPZ vytvorený voľný manipulačný priestor minimálne 10cm; MZ umiestniť tak, aby bolo prístupné pracovníkom PDS bez prekážok; výška osadenia číselníka MZ min. 1m / max. 1,5m nad úrovňou terénu; osadenie na fasáde objektu, alebo v spoločnej miestnosti určenej pre meranie spotreby plynu, alebo v spoločných priestoroch objektu tak aby bol k nim zabezpečený voľný prístup z verejnej časti.
- **požadovaný hodinový odber pre 1xMZ:** 2,87 m<sup>3</sup>/hod.
- **max. hodinový odber pre 1xMZ:** 6 m<sup>3</sup>/hod.
- **uzáver:** pred a za MZ umiestniť guľový uzáver
- **iné podmienky:** nevyžaduje sa

**1.4 Spoločné odberné plynové zariadenie (SOPZ):**

- **stav:** neexistujúce, je potrebné vybudovať
- **investor:** žiadateľ o pripojenie (Mesto Moldava nad Bodvou),
- **umiestnenie SOPZ:** za HUP, na verejne prístupnom mieste
- **technické riešenie:** zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení,
- **iné podmienky:** nevyžaduje sa

**1.5 Odberné plynové zariadenie (OPZ):**

- **stav:** neexistujúce, je potrebné vybudovať
- **investor:** žiadateľ o pripojenie (Mesto Moldava nad Bodvou),
- **umiestnenie OPZ:** za uzáverom (pred MZ) oddeľujúci SOPZ od OPZ
- **technické riešenie:** zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení,
- **iné podmienky:** nevyžaduje sa

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: [www.spp-distribucia.sk/gdpr](http://www.spp-distribucia.sk/gdpr)



ON-LINE FORMULÁRE  
[www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)



ZÁKAZNICKÁ LINKA  
 0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.  
 MLYNSKÉ NIVY 44/b  
 825 11 BRATISLAVA



[prispasanie@distribuciaplynu.sk](mailto:prispasanie@distribuciaplynu.sk)



oplyné info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.


SKSPDIS070920071106;  
 SKSPDIS070920071107;  
 SKSPDIS070920071108;  
 SKSPDIS070920071109;  
 SKSPDIS070920071110;  
 SKSPDIS070920071111;  
 SKSPDIS070920071112;  
 SKSPDIS070920071113;  
 SKSPDIS070920071114;  
 SKSPDIS070920071115;  
 SKSPDIS070920071116;  
 SKSPDIS070920071117;  
 SKSPDIS070920071118;  
 SKSPDIS070920071119;  
 SKSPDIS070920071120;  
 SKSPDIS070920071121;  
 SKSPDIS070920071122;  
 SKSPDIS070920071123

4006541221

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo

Orientačný náčrt zariadení podľa vyššie uvedenej špecifikácie

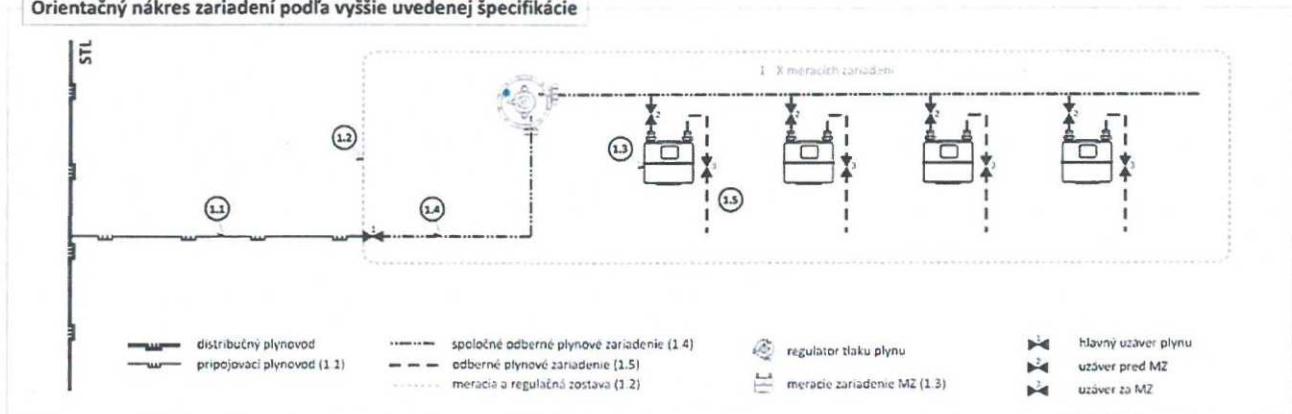

## 2. Postup pre pripojenie OPZ do DS:

- 2.1 **Uzavretie Zmluvy o pripojení s PDS.** Pre uzavretie Zmluvy o pripojení sa riadte pokynmi v sprievodnom liste PDS, ktorý ste obdržali spolu s návrhom Zmluvy o pripojení a Záverečnými ustanoveniami zaslaného návrhu zmluvy.
- 2.2 **Projektová dokumentácia (PD).** V zmysle TPP vypracovať PD.
- 2.3 **Výstavba SOPZ a OPZ.**
- 2.4 **Uzavretie Zmluvy o dodávke plynu.** Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže MZ) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu (pre každé OM samostatne).
- 2.5 **Montáž MZ.** Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do DRZ žiadateľ vyplní ONLINE FORMULÁR na stránke [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) => E-služby, zašle poštou alebo predloží osobne v Zákazníckej kancelárii, za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady:
  - Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla,
  - Správa o odbornej prehliadke a skúške SOPZ – kópia, predložiť 1x za celý objekt resp. predložiť prvý žiadateľ o montáž meradla
  - Zápis o tlakovej skúške SOPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov), predložiť 1x za celý objekt resp. predložiť prvý žiadateľ o montáž meradla
  - Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ + RTP – kópia,
  - Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov),

Typ a výrobné číslo RTP je potrebné uviesť v revíznej správe OPZ, alebo je potrebné predložiť kópiu záručného listu RTP s potvrdením montážnej organizácie o uvedení do prevádzky.

V čase predloženia žiadosti musí byť platná Zmluva o pripojení. Platnosť Zmluvy je uvedená na jej prvej strane a môže byť predĺžená dodatkom najviac o 12 mesiacov. O predĺžení je potrebné písomne požiadať PDS v čase platnosti Zmluvy.

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: [www.spp-distribucia.sk/gdpr](http://www.spp-distribucia.sk/gdpr)



ON-LINE FORMULÁRE  
[www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)



ZÁKAZNÍCKA LINKA  
 OŠSO 269 269



SPP distribúcia, a.s.  
 MALÝNSKÉ NIVY 44/b  
 825 11 BRATISLAVA




[prapajanie@distribuciaplynu.sk](mailto:prapajanie@distribuciaplynu.sk)



oplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.



**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete**  
 kategória - Bytový / Polyfunkčný dom odber plynu do 60 tis. m<sup>3</sup>/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070920071106;  
 SKSPDIS070920071107;  
 SKSPDIS070920071108;  
 SKSPDIS070920071109;  
 SKSPDIS070920071110;  
 SKSPDIS070920071111;  
 SKSPDIS070920071112;  
 SKSPDIS070920071113;  
 SKSPDIS070920071114;  
 SKSPDIS070920071115;  
 SKSPDIS070920071116;  
 SKSPDIS070920071117;  
 SKSPDIS070920071118;  
 SKSPDIS070920071119;  
 SKSPDIS070920071120;  
 SKSPDIS070920071121;  
 SKSPDIS070920071122;  
 SKSPDIS070920071123

Miesto dodávky (POD)

4006541221

Evidenčné číslo

### 3. Všeobecné podmienky:

- 3.1 Za stanovenie dostatočnej kapacity SOPZ, OPZ a veľkosti RTP zodpovedá žiadateľ o pripojenie.
- 3.2 Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných predpisov.
- 3.3 Toto Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto Vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstaráť si sám na vlastné náklady. Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. ako PDS.

**Použité skratky:** DRZ – Domová regulačná zostava, DS – Distribučná sieť, HUP – Hlavný uzáver plynu, MZ – Meracie zariadenie, OM – Odborné miesto, NTL – Nízkotlaký, OPZ – Odborné plynové zariadenie, PD – Projektová dokumentácia, PDS – Prevádzkovateľ distribučnej siete, PP – Pripojovací plynovod, PZ – Plynárenské zariadenie, RTP – Regulator tlaku plynu, STL – Stredotlaký, TPP – Technické podmienky.

Dátum:

19.7.2022

Spracovateľ:

**Ing. Marcela Briatková**

Technik pre pripájanie do distrib.siete

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o V údajov a o ich uplatnení na: [www.spp-distribucia.sk/gdpr](http://www.spp-distribucia.sk/gdpr)



ON-LINE FORMULÁRE  
[www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)



ZAKAZNICKA LINKA  
 0850 269 269



SPP distribúcia, a.s.  
 MYLYNSKÉ NIVY 44/B  
 825 11 BRATISLAVA