

20240357

**ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O
ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA**

uzavretá podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)
v spojitosti s § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
(Občiansky zákonník)

-----CEZ /2024-----

medzi týmito zmluvnými stranami:

Budúcim povinným z vecného bremena:

Názov: **Mesto Ružomberok**
Sídlo: **Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok**
V ktorého mene koná: **JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor mesta**
IČO: **00315737**
DIČ: **2021339265**
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
samostatný územný samosprávny celok zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

Budúci oprávnený z vecného bremena:

Názov: **Správa Národného parku Veľká Fatra**
Sídlo: **P. O. Hviezdoslava 38, 063 01 Martin**
V ktorého mene koná: **Ing. Roman Fajth – riaditeľ**
IČO: **54435366**
DIČ: **2121708655**
Bankové spojenie:
IBAN:

príspevková organizácia zriadená zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

(budúci povinný z vecného bremena a budúci oprávnený z vecného bremena spolu aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

a

na základe rozhodnutia **Primátora Mesta Ružomberok zo dňa 30.11. 2023** v zmysle § 3 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 14, platné účinné od 16.11. 2023 dohodli na nasledujúcom znení tejto zmluvy:

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:
 - **pozemok EKN parc. č. 7243/1 o celkovej výmere 9804438 m², druh pozemku lesný pozemok,** pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 6678, vedenom Okresným úradom Ružomberok katastrálny odbor pre okres a obec Ružomberok, k.ú. Ružomberok, ktorý list vlastníctva je evidovaný na Okresnom úrade Ružomberok, katastrálny odbor, (ďalej len ako „**nehuteľnosť**“ alebo „**pozemok**“).
2. Budúci oprávnený z vecného bremena pripravuje realizáciu stavby „*Prívod a uloženie elektrického kábla pre objekt Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine – prípojka NN*“, ktorou bude dotknutý pozemok uvedený v bode 1. tohto článku zmluvy podľa projektu stavby vypracovaného spoločnosťou A+Consulting, s.r.o. so sídlom Kollárova 49, 036 01 Martin, revízny technik Ing. Dušan Bartko, z 3/2024, v prílohe tejto zmluvy.
3. Primátor mesta Ružomberok **Rozhodnutím primátora mesta Ružomberok zo dňa 30.11. 2023,** rozhodol o prebytočnosti nevyhnutnej časti majetku Mesta Ružomberok uvedeného v bode 1. tohto článku na základe ustanovenia § 14 ods. 1 a 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 14 a **zámere zriadenia vecného bremena** na časti tohto prebytočného majetku na základe ustanovenia § 15 ods. 1 a § 28 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 14 a v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva sa uzatvára **za účelom** potreby umiestnenia elektrickej prípojky NN v rámci realizácie stavby „*Prívod a uloženie elektrického kábla pre objekt Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine – prípojka NN*“, podľa projektu stavby vypracovaného spoločnosťou A+Consulting, s.r.o. so sídlom Kollárova 49, 036 01 Martine, revízny technik Ing. Dušan Bartko, z 3/2024.
5. Budúci oprávnený z vecného bremena má vedomosť o prípadných ťarchách na pozemku dotknutom vyššie uvedenou stavbou v zmysle zápisu na príslušnom liste vlastníctva a tieto je povinný akceptovať. Budúci oprávnený z vecného bremena uvádza, že sa oboznámil s predmetom budúcej zmluvy a jeho stav mu je dobre známy. V prípade, ak sa v/na predmete tejto zmluvy nachádzajú inžinierske siete alebo elektroinštalčné rozvody, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva alebo o ich existencii budúci povinný z vecného bremena nemal vedomosť, a ak by takéto ťarchy bránili splneniu účelu tejto zmluvy, budúci oprávnený z vecného bremena si s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena na vlastné náklady zabezpečí ich prekládku, rekonštrukciu a v prípade ich poškodenia zabezpečí ich opravu na vlastné náklady.

Čl. II.

Predmet zmluvy, cena

1. **Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzavrieť v budúcnosti zmluvu o zriadení vecného bremena s podstatnými obsahovými náležitosťami, dohodnutými v tejto zmluve.** Predmetom budúcej zmluvy bude zriadenie vecného bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako vlastníka pozemku špecifikovaného v článku I. bod 1. tejto zmluvy na časti tejto nehnuteľnosti:
 - **striepiť uloženie inžinierskych sietí – elektrickej prípojky v rámci realizácie stavby „Prívod a uloženie elektrického kábla pre objekt Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine – prípojka NN“, prístup a údržbu uložených inžinierskych sietí, a to na časti pozemku:**
 - **EKN parc. č. 7243/1 o celkovej výmere 9804438 m², druh pozemku lesný pozemok,**

pozemok zapísaný na LV č. 6678, vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre obec a okres Ružomberok, k.ú. Ružomberok, podľa projektu stavby vypracovaného spoločnosťou A+Consulting, s.r.o. so sídlom Kollárova 49, 036 01 Martin, revízny technik Ing. Dušan Bartko,

- z 3/2024, a to v rozsahu určenom geometrickým plánom, ktorého vyhotovenie po realizácii stavby zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena.
2. Vecné bremeno podľa bodu 1. tohto článku bude v budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zriadené podľa § 28 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 14, **za odplatu stanovenú znaleckým posudkom**, pričom úhradu za zriadenie vecného bremena uhradí budúcemu povinnému z vecného bremena budúci oprávnený z vecného bremena v plnej výške pri uzatvorení riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena.
 3. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu budú spojené s vlastníctvom nehnuteľností budúceho povinného z vecného bremena, a preto budú prechádzať s vlastníctvom nehnuteľností na ich nadobúdateľa, t.z. zmluvné strany budúcou zmluvou zriadia **vecné bremeno s účinkami - in rem**, a to ako časovo neobmedzené vecné bremeno zriadené **na dobu neurčitú**.
 4. Budúci povinný z vecného bremena súhlasí s realizáciou stavby uvedenej v bode 2. článku I. zmluvy a za týmto účelom so vstupom a prácami na dotknutej nehnuteľnosti.
 5. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
 - **stavbu realizovať** v súlade s projektom stavby, vypracovaným spoločnosťou A+Consulting, s.r.o. so sídlom Kollárova 49, 036 01 Martin, revíznym technik Ing. Dušan Bartko, z 3/2024,
 - **stavbu realizovať** v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní a v súlade s podmienkami a lehotami vydaných povolení a rozhodnutí v stavebnom konaní,
 - stavbu zrealizovať, t.z. zabezpečiť právoplatné **kolaudačné rozhodnutie ku stavbe najneskôr do 2 rokov** od uzatvorenia tejto zmluvy,
 - **pri realizácii stavby udržiavať** na stavenisku čistotu a poriadok, postupovať s odbornou spôsobilosťou a dodržiavať všetky všeobecné záväzné predpisy ako aj podmienky tejto zmluvy. Budúci oprávnený z vecného bremena plne zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení podľa príslušných právnych predpisov,
 - **dodržiavať podmienky spätných povrchových úprav** uvedené v súhlase zo dňa 06.11.2023,
 - **dodržať podmienky** príslušných noriem pri realizácii prác, úprav terénu a po zrealizovaní prác vykonať úpravu terénu a pozemok uviesť do pôvodného stavu.
 6. Budúci oprávnený z vecného bremena podpisom na tejto zmluve vyslovene súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

Článok III.

Podmienky uzatvorenia budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po realizácii stavby a zameraní rozsahu vecného bremena porealizačným geometrickým plánom s vyznačením skutočného rozsahu vecného bremena, **najneskôr však do 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
2. Budúci oprávnený z vecného bremena vyzve budúceho povinného z vecného bremena na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa čl. II. tejto zmluvy do 1 mesiaca odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k príslušnej stavbe. V tejto lehote budúci oprávnený z vecného bremena k uzatvoreniu riadnej zmluvy zabezpečí porealizačný geometrický plán a znalecký posudok. O právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia je budúci oprávnený z vecného bremena povinný budúceho povinného z vecného bremena bez zbytočného odkladu písomne informovať.
3. Vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena na vlastné náklady. Kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán overený príslušným katastrálnym odborom a znalecký posudok v potrebnom počte k uzatvoreniu zmluvy, budú prílohou výzvy na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, inak sa výzva nebude považovať za kompletnú a povinnosť zaslať výzvu sa nebude považovať za riadne splnenú.
4. V prípade, ak budúci oprávnený z vecného bremena nesplní povinnosť zaslať riadne a v lehote výzvu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena

oprávnený vyzvať budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy. Ak budúci oprávnený z vecného bremena na základe výzvy nezabezpečí potrebné podklady k uzatvoreniu zmluvy a nesplní záväzok uzavrieť zmluvu, môže budúci povinný z vecného bremena požadovať, aby obsah zmluvy určil súd. Nárok na náhradu škody, ktorá by tým vznikla, ostáva budúceму povinnému z vecného bremena zachovaný.

5. **Budúci povinný z vecného bremena a budúci oprávnený z vecného bremena uzatvoria riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena** postupom určeným podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok a v príslušných interných predpisoch do 60 dní od doručenia výzvy na uzatvorenie zmluvy podľa ods. 2. a 3. tohto článku.
6. Návrh na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať budúci povinný z vecného bremena. Náklady na zápis práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností znáša budúci oprávnený z vecného bremena, ktorý bude uhrádzať správny poplatok za vkladové konanie na základe výzvy z príslušného Okresného úradu – katastrálneho odboru.

Čl. IV.

Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy

1. Záväzok budúceho povinného uzavrieť v budúcnosti zmluvu o zriadení vecného bremena trvá **po dobu 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
Právo/nárok budúceho povinného z vecného bremena a tomu zodpovedajúci záväzok budúceho oprávneného na uzatvorenie zmluvy ostáva zachovaný aj po uplynutí tejto doby.
2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je možné ukončiť aj:
 - dohodou zmluvných strán dňom nadobudnutia účinnosti dohody, prípadne ku dňu uvedenému v dohode,
 - odstúpením budúceho povinného od zmluvy z dôvodov a za podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka alebo z dôvodov uvedených v tejto zmluve:
 - a) budúci povinný z vecného bremena je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
 - budúci oprávnený z vecného bremena nebude realizovať stavbu uvedenú v čl. I. ods. 2. tejto zmluvy,
 - budúci oprávnený z vecného bremena poruší ktorúkoľvek podmienku uvedenú v čl. II. ods. 5. tejto zmluvy,
 - budúci oprávnený z vecného bremena poruší ktorúkoľvek inú podmienku, vyplývajúcu z tejto zmluvy a nevykoná nápravu v lehote stanovenej budúcim povinným z vecného bremena.Odstúpením od tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov zmluvných strán, ktoré sa stali splatnými za trvania zmluvy (najmä nárok na náhradu škody a na zaplatenie zmluvnej pokuty).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončením zmluvy podľa bodu 2. tohto článku zmluvy alebo v prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku, vyplývajúceho budúceму oprávnenému z vecného bremena z tejto zmluvy, je budúci oprávnený z vecného bremena povinný na vlastné náklady navrátiť nehnuteľnosť do pôvodného stavu, ak to bude budúci povinný z vecného bremena požadovať, a to v lehote do 30 dní odo dňa skončenia tejto zmluvy. V prípade, ak budúci oprávnený z vecného bremena na výzvu nehnuteľnosť v lehote nevráti do pôvodného stavu, je oprávnený nehnuteľnosť uviesť do pôvodného stavu budúci povinný z vecného bremena, a to na náklady budúceho oprávneného z vecného bremena.

Čl. v.
Sankcie a náhrada škody

1. V prípade, ak budúci oprávnený z vecného bremena nesplní alebo poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. II. bod 5. tejto zmluvy alebo inú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje uhradiť budúcu povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 200 € (slovom: dvesto eur) za každé porušenie povinnosti jednotlivo. V prípade, ak budúci oprávnený z vecného bremena na výzvu budúceho povinného z vecného bremena nevykoná nápravu v lehote určenej budúcom povinným z vecného bremena, sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje uhradiť budúcu povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 50 € (slovom: päťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania budúceho oprávneného z vecného bremena s vykonaním nápravy.
2. Zaplatením zmluvnej pokuty sa budúci oprávnený z vecného bremena nezbavuje svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý prípadný nárok budúceho povinného z vecného bremena na náhradu škody, a to v plnom rozsahu.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť preukázateľnú škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane v prípade nedodržania podmienok uvedených v tejto zmluve, ako aj porušením zákona a iných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany považujú zmluvnú pokutu a ostatné sankcie podľa tejto zmluvy za primerané, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá podľa slovenského právneho poriadku. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy, či už vzhľadom k platnému právnemu poriadku alebo vzhľadom k jeho zmenám, stanú neplatnými, neplatné časti sa nahradia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.
2. Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, pre budúceho povinného z vecného bremena dve vyhotovenia a budúcich oprávnených z vecného bremena dve vyhotovenia totožného znenia.
3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných právnych predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle budúceho povinného z vecného bremena a v CRZ.
4. **Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.**
5. Zmluva sa môže meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou vzájomnej dohody.
6. Všetky nároky a úkony vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane uplatnené písomne doporučeným listom alebo odovzdané osobne.
7. Budúci oprávnený z vecného bremena nie je oprávnený postúpiť svoje práva, nároky, pohľadávky alebo povinnosti či záväzky z tejto zmluvy na iný subjekt.
8. Povinnosť zmluvných strán doručiť písomnosť sa splní, len čo druhá zmluvná strana písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne. Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa považuje za platné a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na adresu trvalého pobytu zmluvnej strany.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že na požiadanie si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť na splnenie predmetu a účelu tejto zmluvy.

10. Zmluva bola účastníkmi prečítaná, vzájomne vysvetlená, zmluvné strany jej obsahu porozumeli a keďže vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenu určitým a zrozumiteľným spôsobom, naznak súhlasu s jej obsahom pripájajú vlastnoručné podpisy a prehlasujú, že ju neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Za budúceho povinného z vecného bremena:

V Ružomberku, dňa: 13.06.2024.

JUDr. Ľubomír Kubáň,
primátor mesta

Za budúceho oprávneného z vecného bremena:

V Ružomberku, dňa: 12.06.2024

Správa Národného parku Veľká Fatra
Ing. Roman Fajth - riaditeľ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Prívod a uloženie elektrického kábla pre objekt Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine -prípojka NN

ZOZNAM DOKUMENTÁCIE:

Technická správa
Príloha 1: Príloha 1 - súhrn
EL 1: Príloha 1 - súhrn
Príloha 1: Príloha 1 - súhrn
Príloha 1: Príloha 1 - súhrn



A+Consulting s.r.o.

VÝKONÁVEJ

Ing. Dušan Štefko

Príloha 1: Príloha 1 - súhrn

Príloha 1: Príloha 1 - súhrn

HLAVNÝ PROJEKTANT

A+Consulting s.r.o.
Kollárova 48, 036 01 Martin

Príloha 1: Príloha 1 - súhrn

PROJEKTANT

Ing. Dušan Štefko

PROJEKT

Prívod a uloženie elektrického kábla pre
objekt Správy Národného parku Veľká Fatra
so sídlom v Martine - prípojka NN

INVESTOR

Správa Národného parku Veľká Fatra
Hviezdoslavova 73 / 38, Martin 036 01

STUPEN' PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PROJEKT STAVBY PRE ÚZEMNÉ
ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE

ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIE

ČÍSLO PRÁR
ČÍSLO ZÁKAZKY PD-EL-01-01-2014
DATUM 02.07.2014
MIERNA
ROZMER

ELEKTRO

EL

PRÍVOD A ULOŽENIE ELEKTRICKÉHO KÁBLA
PRE OBJEKT SPRÁVY NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA
SO SÍDLOM V MARTINE – PRÍPOJKA NN

TECHNICKÁ SPRÁVA

ELEKTROINŠTALÁCIA

PD-ELD-116/01-2024

Názov stavby:	Prívod a uloženie elektrického kábla pre objekt Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine – prípojka NN
Miesto stavby:	Parc. č. KN – C 1008/1; KN C č. 1004/4;1004/15 k.ú. Ľubochňa, KN C č. 15428, KN C č. 14989; KN C č. 14995; KN C č. 15429 k.ú. Ružomberok, KN C č. 2318/1; KN C č. 2319 k. ú. Liptovská Osada.
Investor:	Správa NP Veľká Fatra, Hviezdoslavova 73/38, 036 01 Martin
Projektant:	Ing. Dušan Bartko, Necpaly 415, 038 12 Necpaly
Pre stupeň PD:	Projekt stavby v rozsahu pre územné konanie a stavebné povolenie
Zodpovedný proj.:	Ing. Dušan Bartko, Necpaly 415, 038 12 Necpaly
Dátum:	marec 2024



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby: Prívod a uloženie elektrického kábla pre objekt Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine – prípojka NN

Miesto stavby: Parc. č. KN – C 1008/1; KN C č. 1004/4;1004/15 k.ú. Ľubochňa, KN C č. 15428, KN C č. 4989; KN C č. 14995; KN C č. 15429 k.ú. Ružomberok, KN C č. 2318/1; KN C č. 2319 k. ú. Liptovská Osada.

Investor: Správa NP Veľká Fatra, Hviezdoslavova 73/38, 036 01 Martin

Projektant: Ing. Dušan Bartko, Necpaly 415, 038 12 Necpaly pre A+Consulting, s.r.o. Martin, Kollárova 49, 036 01 Martin

Pre stupeň PD: Projekt stavby v rozsahu pre územné konanie a stavebné povolenie

Zodpovedný proj.: Ing. Dušan Bartko

Dátum: marec 2024

Predmetom tohto projektu je návrh silnoprúdových rozvodov prípojky NN pre Chatu Správy NP Veľká Fatra v lokalite Smrekovica v okrese Ružomberok (ďalej len „objekt“).

Predmetom projektu je :

- prípojka NN pre nové odberné miesto podružného odberateľa.

1. Podkladom pre spracovanie projektu je – zadanie investora.
2. Projektovým podkladom je i súhlas majiteľa trafostanice pri Horskej chate Smrekovica v Ľubochňanskej doline 677/136 na pripojenie objektu na odber elektrickej energie.
3. Projekt bol spracovaný v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem a obsahuje všetky náležitosti nimi stanovené.

Tento projekt vychádza v plnom rozsahu alebo rámcovo z nasledujúcich právnych predpisov a noriem:

Zákony NR SR č.: 124/2006 Z. z., 125/2006 Z. z., 656/2004 Z. Z. §38 v znení neskorších predpisov, rezortné vyhlášky č.: 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 307/2007 Z. z., 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č.: 276/2006 Z. z., 387/2006 Z. z., 391/2006 Z. z., 392/2006 Z. z..

Slovenské technické normy, Európske normy:

STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom;

STN 33 2000-4-43 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom;

STN 33 2000-4-43/C1 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom;

STN 33 2000-4-443 Elektrické inštalácie budov. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami;

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom;

STN 33 2000-4-473/01 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom;
STN 33 2000-5-51; 2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá;
STN 33 2000-5-52; 2012 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody;
STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia;
STN 33 3210/Z1 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia;
STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách;
STN EN 50110-1:10/2005 Prevádzka elektrických inštalácií;
STN EN 60529 (33 0330) – Stupeň ochrany krytom (krytie – IP kód);
STN EN 61140 (33 2010) – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom;
STN EN 62305-1 (341390) Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy;

3NPE-50Hz 400/230V/TN-C.

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:

- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí;
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi;
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah;
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie;
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche;
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana.

1. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od napájania.
2. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 4-41.
3. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, izolovaním živých častí, krytmi, zábranami.

1. Prívodný kábel bude proti skratu a preťaženiu chránený poistkami v skrini RH1.
2. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom samočinným odpojením napájania základnou ochranou pred priamym dotykom živých častí bude krytmi a izolovaním živých častí.
3. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche bude samočinným odpojením napájania v súlade s STN 33 2000-4-41, čl. 411.3.

1. Ochrana proti prepätiu nebude realizovaná priamo v rozvádzači RH1 v trafostanici.

2. Bude realizovaná až od bodu napojenia budúceho hlavného rozvádzača objektu, rieši ju samostatný projekt vnútornej elektroinštalácie a ochrany proti blesku a prepätiu.
1. Elektrozariadenia prípojky nn podľa tohto projektu sa nachádzajú v prostrediach, definovaných „Protokolom o určení vonkajších vplyvov č. PV-ELD-116/01-2024“.
2. Vzhľadom na vysokohorské prostredie je potrebné tomu prispôbiť zariadenia, ktoré sa budú nachádzať vo vonkajšom prostredí.

1. Celková bilancia predpokladaných budúcich odberov je nasledujúca:

- inštalovaný príkon: $P_i = 29,2 \text{ kW}$
 z toho: Tepelné čerpadlo 15kW (Elektrický kotol);
 Osvetlenie: 1kW;
 Kuchynské spotrebiče: 6kW;
 Bežné spotrebiče: 7,2kW – zásuvky;
- prepočítaný príkon: $P_p = 23,36 \text{ kW}$

Budúca spotreba elektrickej energie bude spočívať v spotrebe bežných spotrebičov. Predpokladaná hodnota prenášaného výkonu je stanovená na budúcu prevádzkovú rezervu.

2. Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610
 Pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu 3. stupeň.

1. Meranie spotreby elektrickej energie sa navrhuje v rozvádzači RH1 v poli č.2, umiestnenom v NN časti v trafostanici TS (ďalej i len „TS“) na parcele C KN č. 1008/1, k.ú. Ľubochňa.
2. Meranie spotreby elektrickej energie bude vyhotovené ako trojfázové jednotarifné podružné.
3. Na meranie spotreby elektrickej energie sa v RH1 nainštaluje certifikovaný digitálny podružný trojfázový elektromer.

Pri dodržaní požiadaviek projektu, správnej aplikácii požiadaviek na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pri pravidelnej revízii a údržbe nevzniká zostatkové nebezpečenstvo.

1. Pôvodná oceľovo plechová skriňa rozvádzača RH1 NN časti trafostanice je umiestnená v samostatnej miestnosti trafostanice. Jej prívodná zbernica je napojená z NN výstupu trafostanice.
2. Rozvádzač RH1 sa skladá z dvoch polí uzatvorených dvomi dverami. Krytie rozvádzača je IP 30/20.
3. Pole č. 1 je primárne určené na istenie celkového vývodu NN časti a meranie celkovej spotreby NN časti trafostanice. Meranie je trojfázové polopriame s meracími transformátormi 300/5.
4. Meraná Al zbernica umiestnená v hornej časti skrine prechádza z pol'a č. 1 do pol'a č.2, ktoré slúži na istenie napojených vývodov a meranie ich spotrieb.
5. Vytvorenie meraného bodu pre objekt je ďalej uvádzané i ako rozvádzač RE.
6. Pre napojenie vývodu WL1 prípojky pre objekt sa použijú univerzálne pripojovacie svorky, ktoré sa uchytia na jednotlivé zbernice. Svorkami sa prostredníctvom vodičov CYA 16mm² napoja svorky

poistkového odpínača Q1 100A na valcové poistky 22x58mm s hodnotou 63A, ktorý sa namontuje v hornej časti poľa č.1.

7. Vývody z poistkového odpínača vyhotovené vodičmi CYA 16mm² budú ukončené na svorkách ističa FA1 charakteristiky B 50A/3 pred podružným elektromerom P.
8. Na umiestnenie podružného elektromera P sa na nosný rám poľa č. 2 namontuje elektromerová doska, ktorá sa umiestni nad existujúce dosky elektromerov.
9. Elektromer P sa napojí vývodmi z ističa FA1 vodičmi CYA 16. Vývody z elektromera P povedú na prepojovacie svorky, v ktorých sa napoja jednotlivé žily prívodného kábla W12 pre objekt.
10. Prepojovacie vodiče, ktorých dĺžka neumožňuje dodržať ich tvar sa uchytiť na rám konštrukcie poľa.

1. Napojenie objektu sa vyhotoví zemným káblom, vedeným vo výkope.
2. Kábel obvodu W12 opustí priestor pod poľom č. 2 trafostanice TS a cez prieraz v stene pod úrovňou terénu sa dostane na vonkajšiu stranu budovy TS. Prestupy budú vyhotovené v zmysle článku NA.4.5.13 STN 33 200-5-52;2012. Kábel bude od prestupu cez stenu TS do vstupu do výkopu chrániť ochranná rúrka FXKVR 63 v dĺžke cca 6m už za hranu stavby.
3. Dimenzia prívodného kábla je určená výpočtom, zohľadňujúcim úbytok napätia „u“, ktoré v zmysle normy nesmie prekročiť 5% z menovitého napätia.
4. Výpočet je uvedený v prílohe tejto správy.
5. Na prívod sa z ekonomických dôvodov použije štvoržilový kábel AYKY.
6. Kábel bude vedený z TS na parcele KN C č. 1008/1 a ďalej vo výkope vyhotovenom po parcelách KN C č. 1004/4, KN C č. 1004/15 k.ú. Ľubochňa, KN C č. 15428, KN C č. 14989; KN C č. 14995; KN C č. 15429 k.ú. Ružomberok, KN C č. 2318/1; pred objekt na parcele č. KN C č. 2319 k. ú. Liptovská Osada.
7. Kábel bude vedený vo výkopoch zodpovedajúcich článku NA.4.5.14 STN 33 200-5-52;2012, t.j. v hĺbke min. 700mm, v mieste, kde bude pretínať komunikáciu sa hĺbka upraví na 1000mm.
8. Kábel bude vedený čo najbližšie k ceste. Prechod na druhú stranu cesty bude vyhotovený prekopaním resp. pretlakom popod cestu.
9. Kábel bude uložený do pieskového lôžka hr. min. 80mm s krytím min. 80mm. 200mm nad zásypom bude uložená výstražná červená fólia šírky 300mm.
10. Prípojka nn zemným káblom bude ukončená skriňou PRIS 2.0, z ktorej bude napojený objekt rekreačnej chaty.
11. Výkopy vyhotoviť v parametroch v zmysle noriem. Osobitne venovať pozornosť prechodu káblovej trasy popod prístupovú komunikáciu. V prípade pretláčania popod cestu a osadenia plastovej chráničky do trasy pretlaku, viesť i v tejto chráničke kábel v ochrannej rúrke FXKVR.
12. Dodržať minimálne odstupy od iných sietí. Pred realizáciou dať vytýčiť súbeh alebo križovanie s inými vedeniami a inžinierskymi sieťami, nachádzajúcimi sa v priestore výkopu mimo pozemku investora, resp. vyhotoviť ručným výkopom sondy na odhalenie križovania, alebo reálneho umiestnenia súbežne vedených inžinierskych sietí.
13. Po ukončení výkopových prác, pokládke kábla a zasypaní káblovej ryhy vyhotoviť zakreslenie detailnej situácie do mapy, resp. v zmysle požiadaviek majiteľov pozemkov i geodetické zameranie.

1. Prípojka NN bude ukončená rozpojovacou istiacou skriňou SR1 s vertikálnym usporiadaním. Skriňa bude so zemným dielom a tromi modulmi káblového priestoru, aby bola dodržaná čo najväčšia výška spodnej hrany istiacich prvkov z dôvodu predpokladu vyšších snehových zrážok v lokalite.
2. Prívody do skrine SR1 zdola z káblovej ryhy, vývody do rozvádzača RH objektu zdola.
3. Ochrana káblov pri prechode do skrine rúrkami FXKVR.
4. Káble prípojky a vývodu označiť káblovými štítkami s udaním smerov, dĺžok a typov káblov.

5. Rozdelenie sústavy z TNC na TN-C-S bude vykonané v rozvádzači RH objektu. Vodič PE uzemniť v priestore rozvádzača vodičom CY 16 po ekvipotenciálovú svorkovnicu ES1.
6. Ekvipotenciálovú svorkovnicu uzemniť pásovinou FeZn 30x4mm alebo plnovodičom FeZn D10 a prepojiť so skriňou SR1.

1. Na rozvodných zariadeniach umiestniť bezpečnostné a výstražné tabuľky alebo nálepky v zmysle príslušných STN.
2. Konce prírodných káblov označiť – smer, dĺžka, typ a označenie vývodu.
3. Opatrenie na rozvode elektrickej energie pri požiari:
V prípade požiaru nariadi veliteľ zásahu vypnutie hlavného prívodu napájania, pri ktorom sa odpojí celý ohrozený objekt od elektrickej energie.

1. Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach – podľa STN 34 3100.
2. Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené východzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500.
3. Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a podľa STN 34 3100.
4. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.
5. Podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. § 4, príloha č. 1, III. Časť – rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

1. Rozvádzač RE (ako súčasť skrine RS1 TS) bude umiestnený vo vnútornom prostredí, skriňa SR1 vo vonkajšom prostredí.
2. Pred rozvádzačmi musí byť zachovaný voľný manipulačný priestor min. 800 mm.
3. Krytie rozvádzača RE bude IP30, pri otvorených dverách IP20. Dvere rozvádzačov, kryty a veká elektrických zariadení, umožňujúce prístup ku živým častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.
4. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, STN 33 2000 4-41 krytmi a izolovaním živých častí.
5. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním.
6. Prácu na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatný elektrotechnik. Obsluhovať dané elektrické zariadenia môže poučený pracovník podľa § 20 vyhlášky.
7. Pri prácach na elektrických zariadeniach nn pod napätím sa musia používať vhodné pracovné a ochranné prostriedky (napr. izolované náradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolačný gumový koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a množstvo ochranných prostriedkov určuje STN 38 1981.

8. Elektrozariadenia musia byť pod pravidelným dohľadom v časovom cykle podľa platných STN. Je potrebné kontrolovať krytie elektroinštalácie, spotrebičov, prístrojov, zisťovať povrchovú teplotu zariadení a vedenia, aby táto bola v predpísaných medziach. Pohyblivé príводы treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.
9. Pri zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaisťujú požadovanú odolnosť elektrického zariadenia v danom prostredí. Platí to predovšetkým pre spoľahlivosť, trvanlivosť a z toho vyplývajúcu prevádzkovú hospodárnosť elektrického zariadenia. Treba vykonávať dot'ahovanie spojov aby sa zabránilo ich činnosti v uvoľnenom stave. Elektrické zariadenie sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá elektrotechnickým normám.
10. Každý zásah do inštalácie meniaci jej parametre a vlastnosti musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.
11. Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky musí byť na ňom vykonaná východisková odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného elektrického zariadenia, podľa STN 331500, STN 33 2000-6 a vydaná správa, ktorá bude priložená k tomuto projektu.

1. Z hľadiska nakladania s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavebných prác je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vyhláškami, vydanými na jeho vykonanie.
2. Odpady vzniknuté pri stavebných prácach je nutné po roztriedení uložiť v na to určených kontajneroch.
3. Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

1. Projektová dokumentácia bola vypracovaná podľa platných noriem STN. Všetky práce musia byť vyhotovené podľa noriem STN platných v čase realizácie.
2. Dodávateľ je povinný do jedného výtlačku PD pre zhotovenie stavby, vyhradeného na archiváciu, zakresliť skutočné zrealizovanie predmetnej prípojky nn, ak je v niektorých jej detailoch odlišné od PD.
3. Úplná zhoda môže byť vyjadrená prehlásením, ktoré sa stáva súčasťou dokumentácie.
4. Dokumentácia nie je určená na vyhotovenie elektromontážnych prác, ale len na vydanie stavebného povolenia a doriešenia zmluvných náležitostí, potrebných na realizáciu prípojky.

Dátum vypracovania: Marec 2024

Vypracoval: Ing. Dušan Bartko

Názov stavby: Prívod a uloženie elektrického kábla pre objekt Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine – prípojka NN
Miesto stavby: Parc. č. KN – C 1008/1; KN C č. 1004/4; 1004/15 k.ú. Ľubochňa, KN C č. 15428, KN C č. 14989; KN C č. 14995; KN C č. 15429 k.ú. Ružomberok, KN C č. 2318/1; KN C č. 2319 k. ú. Liptovská Osada.

A Úbytok napätia

Na optimalizáciu parametrov prívodného kábla pre prípojku NN pre Chatu Správy NP Veľká Fatra v lokalite Smrekovica v okrese Ružomberok (ďalej len „objekt“) je potrebné vypočítať úbytok napätia.

Predpokladaný maximálny príkon zariadení v objekte, prenášaný výkon P:

$$P = 29,2 \text{ kW};$$

Zátťažový prúd pri maximálnom výkone:

$$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

Prenášaný prúd I:

$$I = 29200 / 1,73 \cdot 400 \cdot 0,99 = 42,62 \text{ A}$$

Najbližšia vyššia hodnota ističa – 50A.

Úbytok napätia: Výpočet pre kábel AYKY J4x95 mm²

$$u = \sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot \cos\varphi / K \cdot q$$

u – úbytok napätia [V];
I – prenášaný prúd [A];
L – dĺžka kábla v [m];
cosφ – účinník;
K – vodivosť v [S] pre Cu =56, pre Al= 33
q – prierez jadier kábla v (mm²)

$$U = 1,73 \cdot 42,62 \cdot 855 \cdot 0,99 / 33 \cdot 95 = 19,9 \text{ V}$$

19,9 V = 4,975 % < 5% pri napätí 400V v sieťi stanovených normou.

B Vzhľad kábla

1. Prúdovej zaťažiteľnosti kábla by zodpovedal prierez kábla AYKY 4x25mm².
2. Vzhľadom na dĺžku kábla a úbytok napätia v ňom je potrebné inštalovať kábel AYKY min. s prierezom AYKY 4x95mm².

Dátum vypracovania: Marec 2024

Vypracoval: Ing. Dušan Bartko

1

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. PV-ELD-116/01-2024	
Objekt: Prívod a uloženie elektrického kábla pre objekt Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine – prípojka NN	
Miesto:	Parc. č. KN – C 1008/1; KN C č. 1004/4;1004/15 k.ú. Ľubochňa, KN C č. 15428, KN C č. 14989; KN C č. 14995; KN C č. 15429 k.ú. Ružomberok, KN C č. 2318/1; KN C č. 2319 k. ú. Liptovská Osada.
Majiteľ:	Správa Národného parku Veľká Fatra, Hviezdoslavova 73/38, Martin 036 01
Spracovateľ:	Ing. Dušan Bartko, A+Consulting, s.r.o., Kollárova 49, 036 01 Martin
Dátum:	Marec 2024

Komisia na určenie vonkajších vplyvov		
predseda komisie	Ing. Dušan Bartko	RT VTZ 0059-IZA/2018 EZ RT E2A
člen komisie	Mgr. Peter Vantara	Zástupca investora
člen komisie	p. Tomáš Pračka	Zástupca majiteľa objektu

1. Podklady

Pri spracovaní protokolu o určení vonkajších vplyvov boli využité nasledovné podklady:

- Obhliadka objektu,
- popis hlavnej konštrukcie,
- obhliadka priestorov napojenia a trasy,
- požiadavky investora,
- právne predpisy a platné STN EN, STN.

2. Použité normy a predpisy

STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-51; 2010

3. Popis objektu, technologického procesu a zariadenia

Prívod a uloženie elektrického kábla pre objekt Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine (prípojka NN) pre objekt Správy Národného parku Veľká Fatra v lokalite Smrekovica, nachádzajúci sa na parcele č. KN C 2319 v k.ú. Ružomberok (ďalej len „objekt“). Objekt je v súčasnosti bez elektrickej energie. Z dôvodu požiadaviek na jeho využívanie je potrebné realizovať napojenie

objektu z najbližšieho bodu napojenia, ktorým je trafostanica zariadenia Horská chata Smrekovica v Ľubochňanskej doline. Trafostanica má dostatok rezervovanej kapacity na pokrytie požiadavky Správy NP Veľká Fatra. Majitelia horskej chaty súhlasia s vytvorením odberného miesta pre objekt a jeho napojením v predmetnej trafostanici v rozvádzači RH 1, ako aj vedením trasy prívodného kábla pre objekt Správy NP Veľká Fatra po okraji spevnenej plochy za objektom chaty a popri prístupovej ceste ku chate.

Prípojka bude vyhotovená zemným káblom vo výkope do poistkovej istiacej skrine PRIS, z ktorej bude následne napájaný hlavný rozvádzač objektu RH. Prívodný kábel bude uložený vo výkope v hĺbke cca 0,7m, pri križovaní komunikácie v hĺbke 1m a mechanicky chránený voči poškodeniu a vonkajším vplyvom.

Káblové rozvody budú zodpovedať požiadavkám na ne kladeným.

4. Rozhodnutie:

A - Špecifikácia prostredia - určenie vonkajších vplyvov

Podľa STN 33 2000-5-51; 2010 boli určené nasledovné vplyvy prostredia na budúce inštalované elektrické zariadenia podľa účelov takto:

A1 - Skriňa PRIS bude umiestnená vo vonkajších priestoroch:

AA8, AB8, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ3, AR-, AS2, AT3, AU1
BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

A2 - RE bude umiestnený vo vnútorných priestoroch trafostanice na strane NN:

AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS-, AT-, AU1,
BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

B - Charakteristiky požadované na výber a stavbu elektrických zariadení

Charakteristiky požadované na výber a stavbu elektrických zariadení určené Podľa STN 33 2000-5-51; 2010 bude potrebné počas výstavby bezpodmienečne dodržať s dôrazom na zabezpečenie minimálnych hodnôt určeného krytia elektrických zariadení.

C - Určenie klasifikácie triedy podmienok prostredia podľa STN EN 60721-3-4 IE41

5. Odôvodnenie:

Za bežnej prevádzky nevznikne prostredie, ktoré by malo negatívny vplyv na bezpečnosť v objekte.

Komisia rozhodla na základe popisu hlavných stavebných konštrukcií objektu, na základe popisu technologického procesu a zariadenia a podľa v súčasnosti platných právnych predpisov a noriem STN.

Príloha: Tabuľka vonkajších vplyvov

Martin, marec 2024

predseda komisie


Tabuľka určenia vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51; 2010


Príloha ku PV-ELD-116/01-2024

Prvý znak	Druhý znak	Tretí znak		Hodnotený priestor							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A										
	TEPLOTA OKOLIA *triedy teploty okolia sa používajú len keď vlhkosť nemá vplyv	1	-60°C až +5°C								
		2	-40°C až +5°C								
		3	-25°C až +5°C								
		4	-5°C až +40°C								
		5	+5°C až +40°C								
		6	+5°C až +60°C								
		7	-25°C až +55°C								
		8	-50°C až +40°C								
	B										
	TEPLOTA A VLHKOSŤ, SÚČASNÉ PÔSOBNIE		Min °C	Max °C	Vlh min %	Vlh max %	Vlh min g/m3	Vlh max g/m3			
		1	-60	5	3	100	0,003	7			
		2	-40	5	10	100	0,1	7			
		3	-25	5	10	100	0,5	7			
		4	-5	40	5	95	1	29			
		5	-5	40	5	85	1	25			
		6	+5	60	10	100	1	35			
		7	-25	55	10	100	0,5	29			
		8	-50	40	15	100	0,04	36			
	C										
	NADMORSKÁ VÝŠKA	1	< 1000m								
		2	> 2000m								
	D										
	VÝSKYT VODY	1	Zanedbateľný								
		2	Voľne padajúce kvapky								
		3	Rozprašovanie								
		4	Striekanie								
		5	Prúd vody								
		6	Vlny								
		7	Zaplavenie								
		8	Ponorenie								
	E										
	VÝSKYT CUDZÍCH PEVNÝCH LÁTOK	1	Zanedbateľný								
		2	Malé predmety (2,5mm)								
		3	Veľmi malé predmety (1mm)								
		4	Malá prašnosť								
		5	Mierna prašnosť								
		6	Silná prašnosť								
	F										
	VÝSKYT KOROZÍVNYCH ALEBO ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK	1	Zanedbateľný								
		2	Atmosferický								
		3	Občasný alebo náhodný								
		4	Trvalý								
	G										
	NÁRAZY	1	Slabé namáhanie								
		2	Stredné namáhanie								
		3	Silné namáhanie								
	H										
	VIBRÁCIE	1	Slabé namáhanie								
		2	Stredné namáhanie								
		3	Silné namáhanie								
	I										
	J										
	INÉ MECHANICKÉ NAMÁHANIA		Nehodnotí sa								


[illegible]

LEGENDA:

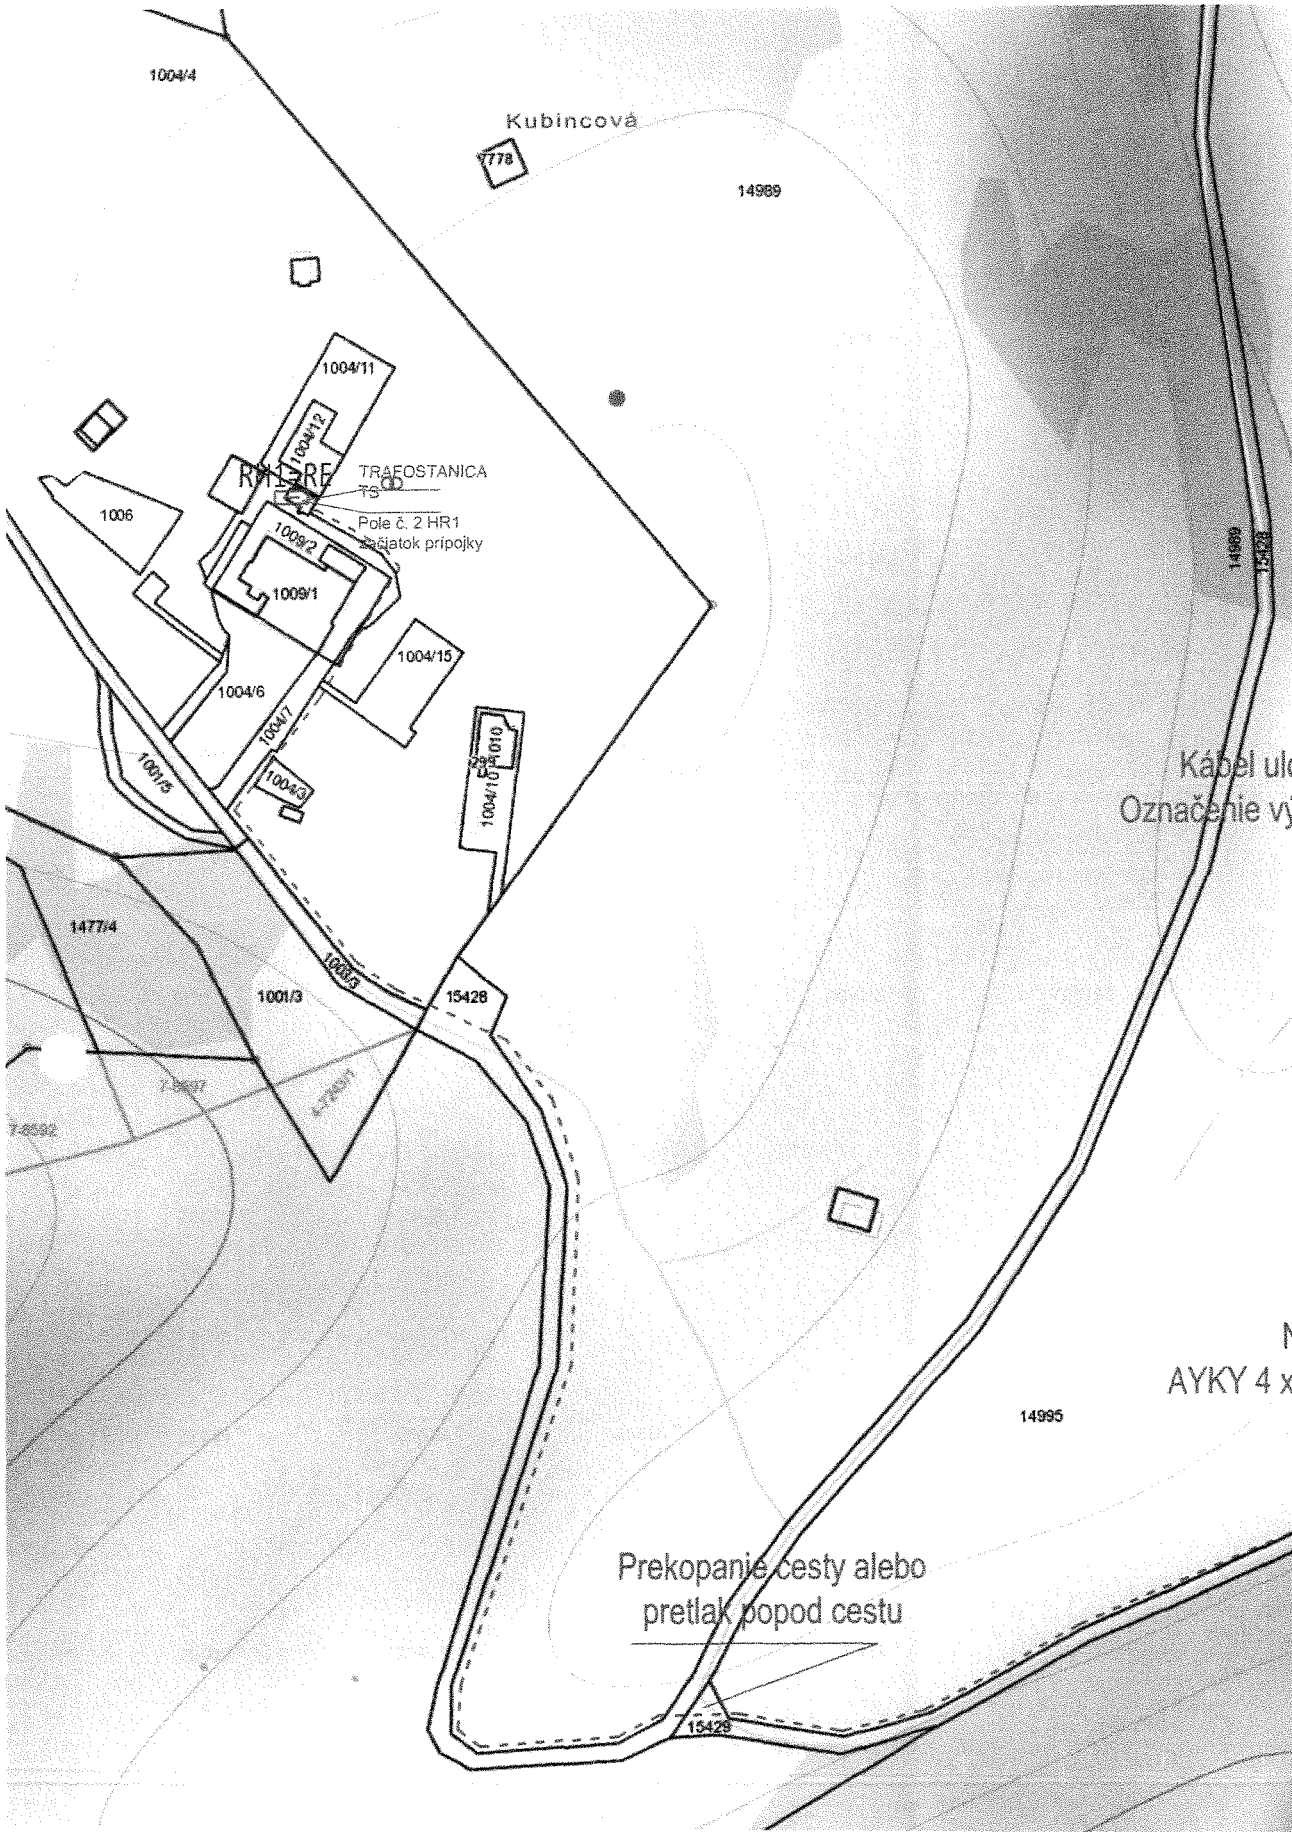

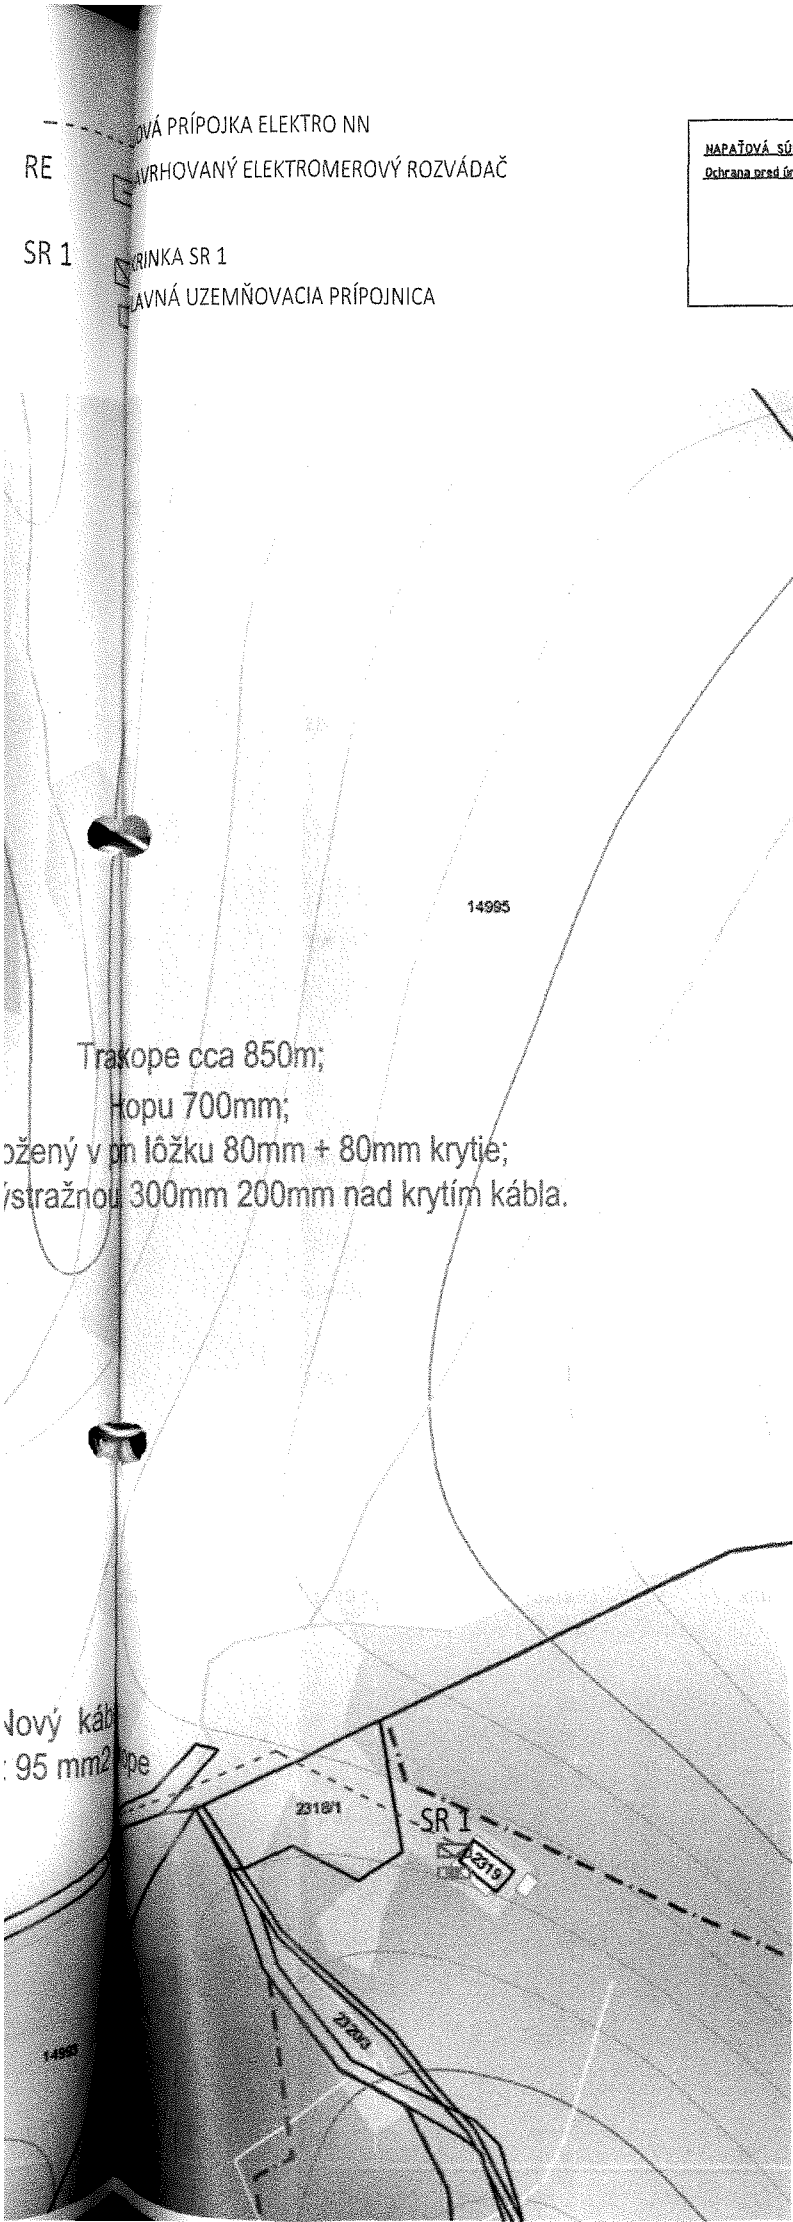

NAPÁJOVÁ SÚSTAVA:	3 N PE AC 230/400V, 50Hz/TN-C
Ochrana pred úrazom el. prúdom:	STN 33 2000-4-41
412.1. - ochrana v normálnej prevádzke:	Ochrana pred úrazom el. prúdom
412.2. - ochrana izolovaním živých častí	Ochrana pred úrazom el. prúdom
412.5. - doplnková ochrana prúdovým chráničom	Ochrana pred úrazom el. prúdom
413.1. - ochrana samostatným odpojením napájania	Ochrana pred úrazom el. prúdom
413.2. - ochrana použitím zariadení triedy ochrany II.	Ochrana pred úrazom el. prúdom

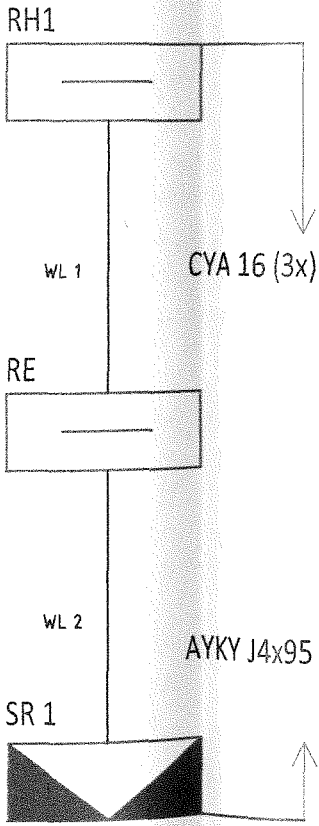

Riešená časť prípojky

A+Consulting, s.r.o.

VYPRACOVAL

Ing. Dušan Bartko

Necpaly 415 038 12 NECPALY

podpis

autorizácia autorské práva vyhradené

HLAVNÝ PROJEKTANT

A+Consulting, s.r.o.
Kollárova 49, 036 01 Martin
aplusconsulting.martin@gmail.com

PROJEKTANT

Ing. Dušan Bartko

PROJEKT

Prívod a uloženie elektrického kábla
pre objekt Správy Národného parku
Veľká Fatra so sídlom v Martine -
prípojka NN

INVESTOR

Správa Národného parku Veľká Fatra
Hviezdoslavova 73 / 38, Martin, 036 01

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PROJEKT STAVBY PRE ÚZEMNÉ
ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE

ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA

ČÍSLO PARÉ


ČÍSLO ZÁKAZKY	PD-ELD-116/01-2024
DÁTUM	32024
MIERKA	1:200
ROZMER	2xA4

Prípojka - situácia

EL 1

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania
 čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče

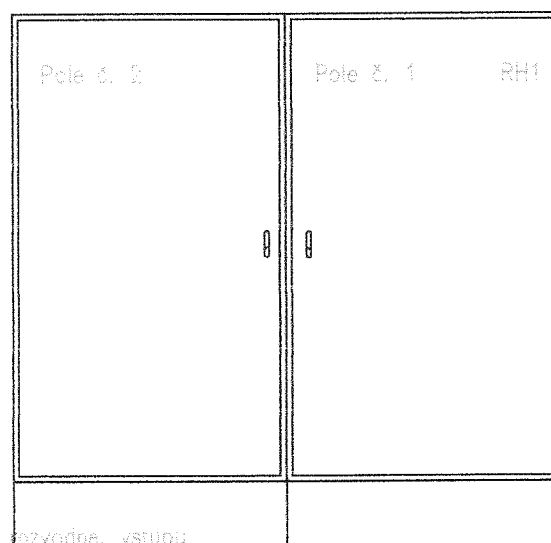

Podana rozvodne, vstupu:

Pole 3. 2 Priestor na uloženie prírodného kábla, odpojovacích istiacich a meracích prístrojov budúcej prípojky pre objekt



A+Consulting, s.r.o.

✓ **APRACOVAL**

12. Open Ratio:

Version 4.1.1 Date: 06-07-2019
15:12 15:07

control

[illegible]

ALAN² PRODUCTIONS

A+ Consulting, Inc.

Kotopoulos & Cox 94 (1998)

doi:10.1371/journal.pone.0142002.g002

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v \\ u \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ at } x=0, \quad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ at } x=L.$$

Ing. Cristian Barbo

Abstract

Prívod a uloženie elektrického kábla pre
objekt Správy Národného parku Veľké Fatra
so sídlom v Martine - prír. záchr. NN

INVESTOR

Správa Národného parku Veľké Fatra
Hviezdoslavova 73 / 58, Martin, 038 01

STREPTOCOCCUS COLONY

PROJEKT STAVEBY PRÉ VEJVNE
ROZHOODNUTIE O STAVEBY PRÉ VOZLOŽENÍ

ČAST ELEKTROINŠTALÁCIA

Ciolo Pare.


CÍLOVÉ ZÁKAZKY

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \frac{1}{2^n} \quad \text{for } n \geq 1$$

MEMPHIS

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 1$$

Doplnenie rozvádzača RH1
EL 2




Káblové rozvodné skrine plastové Skrine rozpojovacie istiace s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov, typ SR 1




Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:	Do 690 V
Menovitý prúd:	Do 400 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Skratová odolnosť:	40 kA
Stupeň krytia:	IP 44 resp. IP 44/IP 2x
Prívodné vedenie:	Do 240 mm ²
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energ. uzáver podľa STN 35 9754 príl. 1
Krajné / stredná prípojnice:	ECu pás 30 x 5
Ochranná prípojnice:	skrutka M10 x 30
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samočinným odpojením od zdroja

Príklady schém zapojenia:




SR 1



SR 1.1

Ponuka prevedení podľa:

- ▣ Počtu istiacich prvkov a spôsobu pripojenia
 - SR 1 - základné prevedenie - prívody na zbernicu cez istiace prvky
 - SR 1.1 - jeden neistený prívod priamo na zbernicu
- ▣ Spôsobu osadenia
 - Z - zapustený v stene
 - K - pilierový s upevnením na podlahu
 - F - pilierový osadený v zemi vrátane zemného dielu
- ▣ Šírky skrine rozvádzača
 - 40 - šírka skrine 400 mm
- ▣ Výšky spodného okraja dverí
 - 0 - 0 modulov (skriňa bez káblového priestoru)
 - 1 - 1 modul káblového priestoru (výška 245 mm)
 - 2 - 2 moduly káblového priestoru (výška 490 mm)
 - 3 - 3 moduly káblového priestoru (výška 735 mm)
- ▣ Pripojenia vodičov:
 - V - pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky
 - VV - pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky, vrátane svoriek
- ▣ Kombinácie istiacich prvkov:
 - n 1 - počet istiacich prvkov veľ. 2 - 400A (šírka 100 mm / 1 ks)
 - n 2 - počet istiacich prvkov veľ. 00 - 160A (šírka 50 mm / 1 ks)
- ▣ Druhu istiacich prvkov:
 - P 1 - poistkový lištový odpínač 1 x 3 (trojpólové ovládanie)
 - P 2 - poistkový lištový odpínač 3 x 1 (jednopolové ovládanie)
 - P 3 - poistkový lištový odpojovač
- ▣ Stupňa krytia po otvorení dverí:
 - IP 00
 - IP 2x

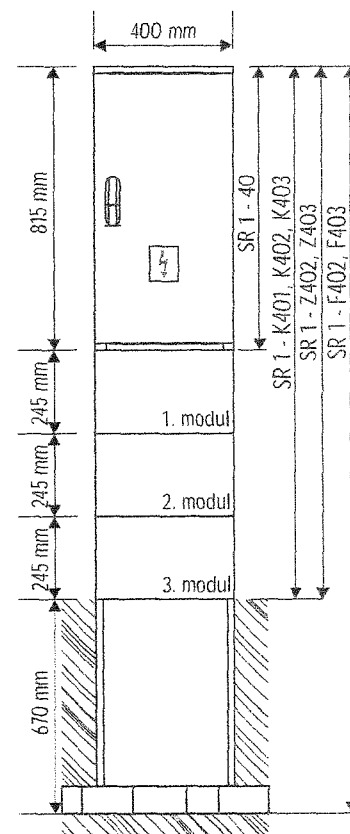

Príklad pre objednávku:

SR 1 - Z402 VV 2/0 P3

Skriňa rozpojovacia istiacia s prívodom pripojeným cez istiaci prvok, skriňa určená na zapustenie do výklenku v stene, s dvomi modulami krytu káblového priestoru (Z402), pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na V svorky vrátane V svoriek, prístrojové vybavenie: 2 x poistkový lištový odpojovač PLH 2V. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky.




PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

E-AYY

Underground cable with PVC insulation and PVC sheath

DESIGN

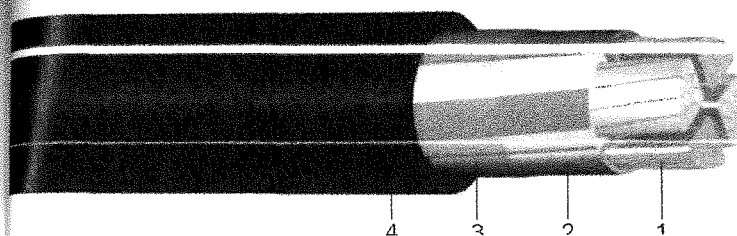

- 1 | Aluminium conductor, round solid (RE), sector-shaped solid (SE), round stranded (RM), resp. sector-shaped stranded (SM)
- 2 | Core insulation (PVC)
- 3 | Inner covering (EPDM or plastic tape)
- 4 | Sheath (PVC black, UV-resistant)

APPLICATION

Power distribution cables in power stations, industrial installations and switchgears, as well as in local mains. For fixed installation underground, in interior premises, cable ducts, in the open air, in water – as permitted by the local building regulations – if no risk of any mechanical damage is to be expected.

TECHNICAL DATA



Standard:
ÖVE/ÖNORM E 8200-603 (HD 603)



Rated voltage:
0.6/1 kV



Test voltage:
4 kV/50 Hz



Temperature range:
laying temperature: min. -5 °C
operating temperature: -50 °C up to +70 °C
conductor temperature: max. +70 °C
short-circuit temperature: max. +160 °C/5 s



Bending radius (min.):
15 x Ø of cable (single core)
12 x Ø of cable (multi-core)



Core identification:
HD 308 S2



Fire properties:
flame retardant:
EN 60332-1-2



Certification:
EZÚ Czech Republic, ÖVE Austria

Number of cores x nominal cross section (mm²)	Max. conductor resistance (Ω/km)	Current rating in the ground ¹⁾ (A)	Current rating in the air ¹⁾ (A)	Outer diameter (mm) ca.	Total weight (kg/km) ca.	Standard lengths/packing (m)
5 x 16 RM	1.910	78	60	22.6	720	500 D, 1,000 D
1 x 25 RM	1.200	106	87	11.3	175	500 D, 1,000 D
4 x 25 RM	1.200	102	81	24.0	845	500 D, 1,000 D
4 x 25 RE	1.200	102	81	24.0	770	500 D, 1,000 D
5 x 25 RM	1.200	102	81	27.8	1,110	500 D, 1,000 D
1 x 35 RM	0.868	122	99	12.7	255	500 D, 1,000 D
4 x 35 SM	0.868	122	99	27.0	960	500 D, 1,000 D
4 x 35 RE	0.868	122	99	26.8	1,060	500 D, 1,000 D
5 x 35 RM	0.868	122	99	30.1	1,330	500 D, 1,000 D
1 x 50 RM	0.641	151	131	13.8	300	500 D, 1,000 D
4 x 50 SM	0.641	144	119	28.0	1,030	500 D, 1,000 D
4 x 50 SE	0.641	144	119	28.0	970	500 D, 1,000 D
5 x 50 SM	0.641	144	119	32.2	1,280	500 D, 1,000 D
1 x 70 RM	0.443	185	166	15.8	375	500 D, 1,000 D

E-AYY

Number of cores x nominal cross section (mm ²)	Max. conductor resistance (Ω/km)	Current rating in the ground ¹⁾ (A)	Current rating in the air ¹⁾ (A)	Outer diameter (mm) ca.	Total weight (kg/km) ca.	Standard lengths/ packing (m)
E-AYY						
4 x 70 SM	0.443	179	152	32.0	1,350	500 D, 1,000 D
4 x 70 SE	0.443	179	152	30.9	1,310	500 D, 1,000 D
5 x 70 SM	0.443	179	152	35.9	1,680	500 D, 1,000 D
1 x 95 RM	0.320	222	205	17.6	485	500 D, 1,000 D
4 x 95 SM	0.320	215	186	33.5	1,610	500 D, 1,000 D
4 x 95 SE	0.320	215	186	35.8	1,680	500 D, 1,000 D
5 x 95 SM	0.320	215	186	40.8	2,210	500 D, 1,000 D
1 x 120 RM	0.253	253	239	19.1	580	500 D, 1,000 D
3 x 120 SM	0.253	245	216	36.0	1,830	500 D, 1,000 D
4 x 120 SM	0.253	245	216	41.8	2,230	500 D, 1,000 D
4 x 120 SE	0.253	245	216	37.0	2,000	500 D, 1,000 D
5 x 120 SM	0.253	245	216	44.1	2,640	500 D, 1,000 D
1 x 150 RM	0.206	284	273	22.5	740	500 D, 1,000 D
3 x 150 SM	0.206	275	246	40.3	2,040	500 D, 1,000 D
3 x 150 + 70 SM/SM	0.206/0.443	275	246	43.0	2,340	500 D
4 x 150 SM	0.206	275	246	45.0	2,610	500 D, 1,000 D
4 x 150 SE	0.206	275	246	40.0	2,400	500 D, 1,000 D
5 x 150 SM	0.206	275	246	49.9	3,310	500 D
1 x 185 RM	0.164	322	317	25.1	895	500 D, 1,000 D
3 x 185 SM	0.164	313	285	44.0	2,760	500 D, 1,000 D
3 x 185 + 95 SM/SM	0.164/0.320	313	285	50.0	3,040	500 D
4 x 185 SM	0.164	313	285	48.0	3,250	500 D, 1,000 D
5 x 185 SM	0.164	313	285	54.4	4,040	500 D
1 x 240 RM	0.125	375	378	26.5	1,060	500 D, 1,000 D
3 x 240 SM	0.125	364	338	52.0	3,280	500 D
3 x 240 + 120 SM/SM	0.125/0.253	364	338	53.0	3,760	500 D
4 x 240 SM	0.125	364	338	56.0	4,220	500 D
5 x 240 SM	0.125	364	338	61.3	5,290	500 D
1 x 300 RM	0.100	420	434	30.7	1,350	500 D, 1,000 D

1) basic rated current acc. to ÖVE/ÖNORM E 8200-603 (HD 603)
Subject to technical changes.



Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie údržby a správy majetku/ budov

Mestský úrad Ružomberok
Oddelenie právnych služieb
Mgr. Michaela Buková

Váš list číslo/zo dňa 23.10.2023
Interný doklad

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Dávid Žerebák/044/4314444

Ružomberok
06.11.2023

Vec: Podmienky spätných povrchových úprav.

Listom zo dňa 23.10.2023 ste nás požiadali o stanovisko a špecifikáciu spätných povrchových úprav komunikácií, chodníkov, spevnených plôch, zelených pásov z hľadiska technickej infraštruktúry.

Stanovisko k žiadosti Správy NP VF zhotoviteľa stavby „uloženie podzemného elektrického kábla“ v katastrálnom území Mesta Ružomberok na pozemku parc. č. EKN 7243/1. Z hľadiska technickej infraštruktúry Vám dávame nasledovné podmienky Mesta Ružomberok:

- Samotná stavba bude podliehať stavebnému konaniu.
- Stavebník podľa zákona 135/1961 Zb. pre zvláštne užívanie MC je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí.
- Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné trasu prejsť so zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa stavby „uloženie podzemného elektrického kábla“ a zodpovedným pracovníkom Mestského úradu Ružomberok.
- Na plochách, kde má MC živičný kryt je žiadateľ povinný narezať okraj ryhy v mieste výkopu.
- Živičný kryt MC pri priečnom prekopení vozovky žiadateľ obnoví v šírke o 20cm väčšej na každú stranu od okraja ryhy výkopu.
- Živičný kryt MC pri pozdĺžnom prekopení vozovky žiadateľ obnoví v šírke jedného jazdného pruhu alebo chodník, v celej jeho šírke (v prípade ak nebude dohodnuté inak).
- Povrchová úprava novo položeného živičného krytu s pôvodným bude zaliata asfaltovou zálievkou po celej dĺžke, aby nedochádzalo k zatekaniu a následnému poškodzovaniu MC.
- Zásyp ryhy v spevnených plochách MC žiadateľ vykoná štrkodrvou, pričom je povinný zásyp zhutňovať po vrstvách.
- Zásyp výkopu v plochách cestnej zelene vykoná žiadateľ zeminou, pričom vrchnú vrstvu výkopu o hrúbke 30cm zasype ornitou. Žiadateľ po vykonaní zásypu ryhy v cestnej zelene je povinný obnoviť pôvodnú zeleň.
- Ku kontrole kvality vykonanie zásypu rýh je žiadateľ povinný prizvať povereného pracovníka Mestského úradu. V prípade, že zásyp rýh žiadateľ vykoná bez prítomnosti správcu MC, je povinný potvrdiť správnosť kvality zásypu ryhy sondami, vykonanými za prítomnosti správcu MC. Počet sond sa určí na tvare miesta.
- Pred uvedením spevnených častí MC do pôvodného stavu je žiadateľ povinný predložiť správcovi MC doklad o vykonaní merania kvality zhutnenia podložia.
- Poškodené obrubníky a dlažbu žiadateľ vymení za nové z toho istého materiálu, farby a tvaru.
- Opravu poškodených častí MC žiadateľ vykoná podľa zákona 135/1961 Zb. pre zvláštne užívanie MC, podľa ktorého je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí.

Ing. Dávid Žerebák
OÚaS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres : 508

Obec : 510998

Katastrálne územie : 853801

Ružomberok

Ružomberok

Ružomberok

Dátum vyhotovenia : 12.6.2024

Čas vyhotovenia : 15:40:23

Údaje platné k : 11.6.2024 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6678 ČIASŤ ČI

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra „C“ nevyžiadané.

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu Počet parciel: 1

Parcelné číslo	Výmera v m²	Druh pozemku	Pôvodné katastrálne územie	Spoločná nehnuteľnosť	Umiestnenie pozemku
7243/1	9804438	Lesný pozemok		1	2
Iné údaje: Bez zápisu					

Ostatné PARCELY registra „E“ nevyžiadané.

Legenda

- Umiestnenie pozemku
- 2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
- Spoločná nehnuteľnosť
- 1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Vlastník Počet vlastníkov: 1

Poradové číslo	Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov Miesto trvalého pobytu / Sídlo Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj	Spoluvlastnícky podiel
1	Mesto Ružomberok, Nám.A.Hlinku 1, Ružomberok, PSČ 034 01, SR, IČO: 315737	1/1

Navrhovaná trasa zemného el. kábla


Žilinský > Ružomberok > Ružomberok > k.ú. Ružomberok



Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony.

(1/1)

Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.



Mesto Ružomberok

Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 315 737
zastúpené JUDr. Ľubomírom Kubáňom, primátorom mesta

samostatný územný samosprávny celok zriadený zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

ROZHODNUTIE primátora mesta Ružomberok zo dňa 30.11.2023

I. Primátor Mesta Ružomberok JUDr. Ľubomír Kubáň podľa § 3 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 14, platné od 16.11.2023 a účinné od 16.11.2023:

rozhodol o dočasnej prebytočnosti majetku Mesta Ružomberok na základe ustanovenia § 14 ods. 1 a ods. 2 v spojení s § 15 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, **a to časti pozemku:**

parc.č. EKN 7243/1 o celkovej výmere 9804438 m², druh pozemku lesný pozemok,

ktorý je zapísaný na LV č. 6678, vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres a obec Ružomberok, k.ú. Ružomberok

II. Primátor Mesta Ružomberok JUDr. Ľubomír Kubáň podľa § 3 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 14, platné od 16.11.2023 a účinné od 16.11.2023:

rozhodol o zriadení vecného bremena na prebytočnom majetku Mesta Ružomberok, uvedenom v I., na základe ustanovenia § 28 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok a uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s: Správa Národného parku Veľká Fatra, so sídlom P.O. Hviezdoslava 38, 063 01 Martin, IČO: 54435366, príspevková organizácia zriadená zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako budúcim oprávneným z vecného bremena

v nasledovnom znení zmluvy v prílohe:

V Ružomberku, dňa 13.06.2024

.....
JUDr. Ľubomír Kubáň
Primátor mesta