


MERACIA SCHÉMA A ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST

Meracia schéma:

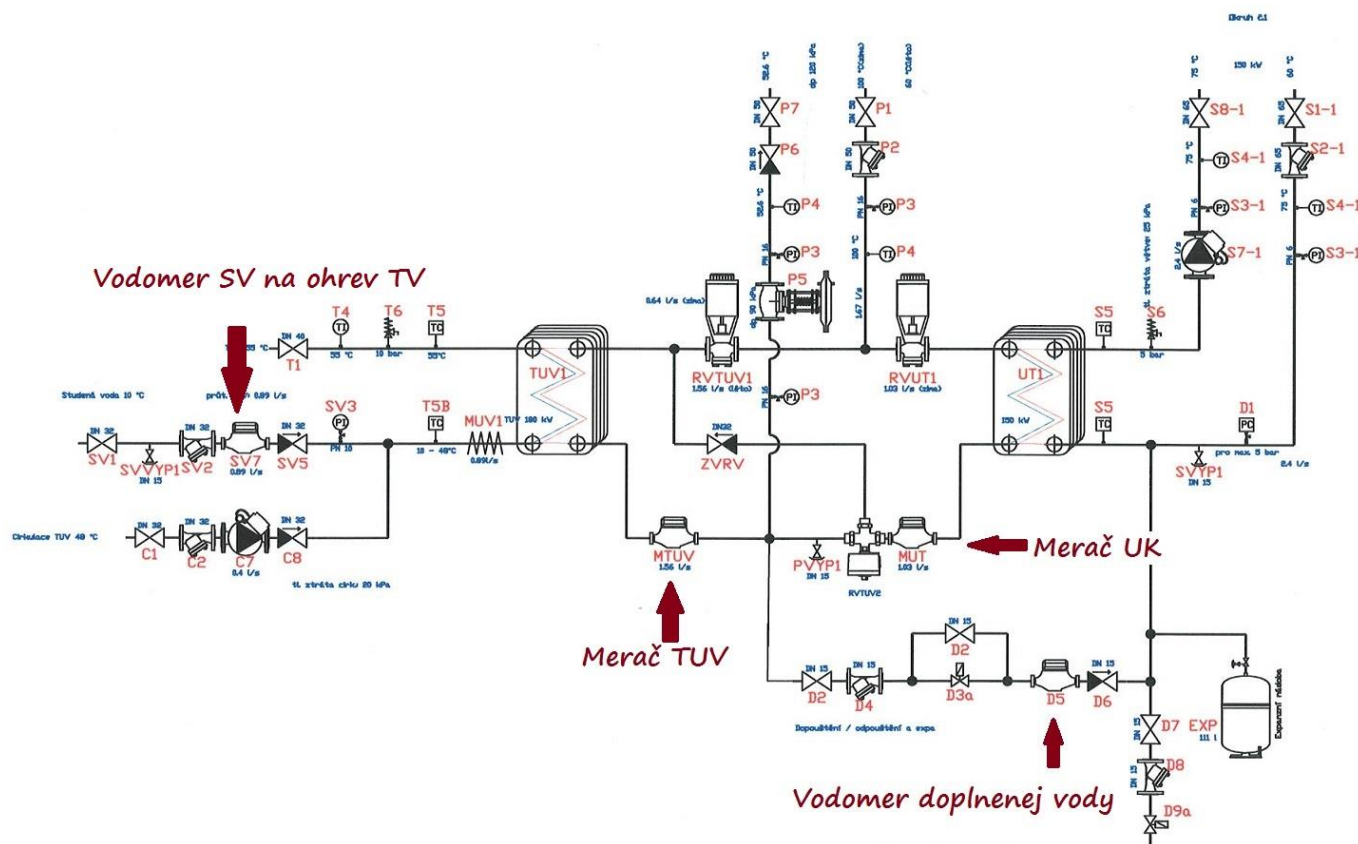

Špecifikácia odberných miest:

DOS/ OST č.	Odberné miesto	Osadenie DOS	Číslo merača UK	Číslo merača TUV	Číslo vodomera na UK	Číslo vodomera na TUV	Číslo elektromeru
107	SVB Cintorínska 1859/13-17	Suterén vchod 15	65254304	65121273	1420067746	1421031809	3010659

Náhradný spôsob určenia množstva Tepla (článok 4.3):

V prípadoch špecifikovaných v článku 4.3 sa množstvo dodaného Tepla pre odberné zariadenie určí technickým prepočtom pomocou dennostupňov, príp. z normatívnych ukazovateľov zo spotreby Tepla v období, v ktorom bolo meranie správne, s prihliadnutím na spotrebu Tepla iných odberných zariadení zásobovaných Dodávateľom.