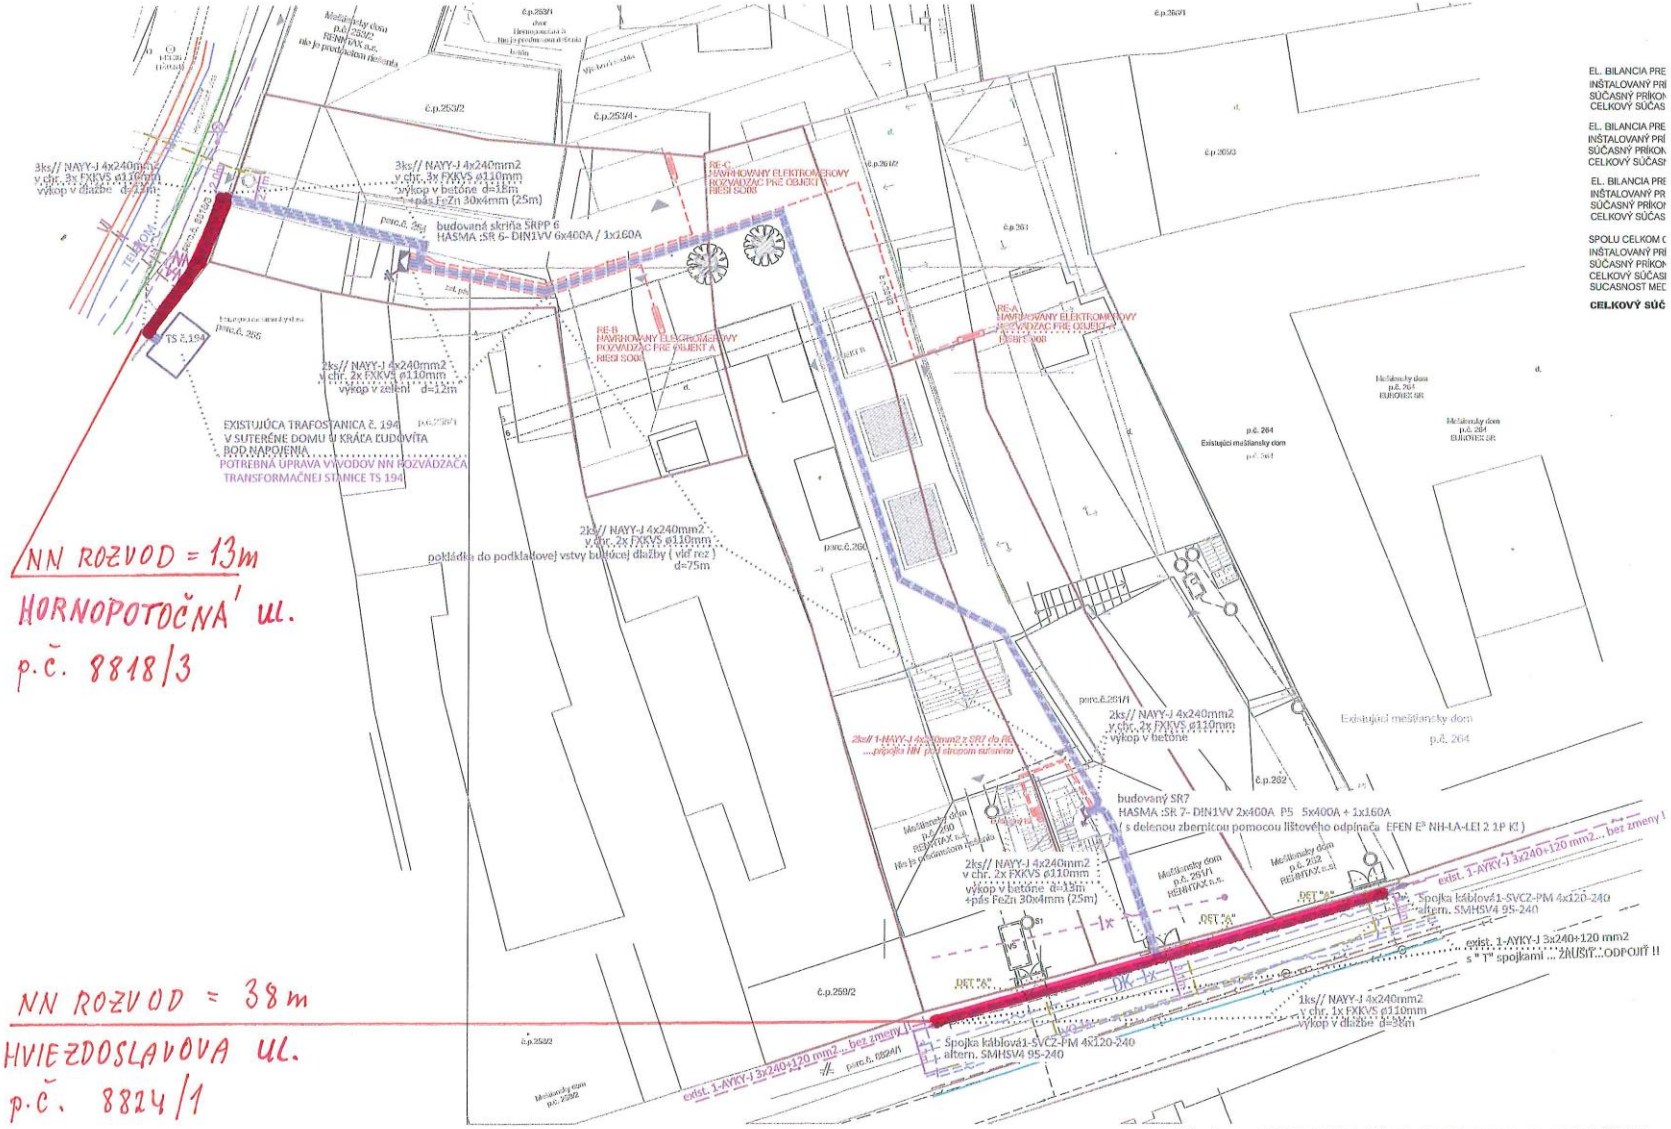
EL. BILANCIA PRE
INŠTALOVANÝ PRÍ
SÚČASNÝ PRÍKON
CELKOVÝ SÚČAS
EL. BILANCIA PRE
INŠTALOVANÝ PRÍ
SÚČASNÝ PRÍKON
CELKOVÝ SÚČAS
EL. BILANCIA PRE
INŠTALOVANÝ PR
SÚČASNÝ PRÍKOI
CELKOVÝ SÚČAS
SPOLU CELKOM
INŠTALOVANÝ PRÍ
SÚČASNÝ PRÍKON
CELKOVÝ SÚČAS
SUCASNOST MEC
CELKOVÝ SÚČ
3ks// NAYY-J 4x240mm2
v chr. 3x FXKVS ø110mm
výkop v dlažbe d=15m
3ks// NAYY-J 4x240mm2
v chr. 3x FXKVS ø110mm
výkop v betóne d=15m
+pás FeZn 30x4mm (25m)
budovaná skriňa SRPP 6
HASMA :SR 6- DIN1VV 6x400A / 1x160A
RE-C
NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ
ROZVÁDZAČ PRE OBJEKT A
RIEŠI SOBS
RE-B
NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ
ROZVÁDZAČ PRE PROJEKT A
RIEŠI SOBS
RE-A
NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ
ROZVÁDZAČ PRE OBJEKT
RIEŠI SOBS
2ks// NAYY-J 4x240mm2
v chr. 2x FXKVS ø110mm
výkop v zeleni d=12m
TS č.194
EXISTUJÚCA TRAFOSTANICA č. 194
V SUTERÉNE DOMU U KRÁĽA ĽUDOVÍTA
BOD NAPOJENIA
POTREBNÁ ÚPRAVA VÝVODOV NN ROZVÁDZAČA
TRANSFORMAČNEJ STANICE TS 194
2ks// NAYY-J 4x240mm2
v chr. 2x FXKVS ø110mm
výkop v betóne
pokládka do podkladovej vstvy budúcej dlažby (viď rez)
d=75m
2ks// NAYY-J 4x240mm2
v chr. 2x FXKVS ø110mm
výkop v betóne
+pás FeZn 30x4mm (25m)
budovaný SR7
HASMA :SR 7- DIN1VV 2x400A P5 5x400A + 1x160A
(s delenou zbernicou pomocou lištového odpínača EFEN E³ NH-LA-LEI 2 1P KI)
1ks// NAYY-J 4x240mm2
v chr. 1x FXKVS ø110mm
výkop v dlažbe d=58m
exist. 1-AYKY-J 3x240+120 mm2 ... bez zmeny !
Spojka káblová1-SVCZ-PM 4x120-240
alt.em. SMHSV4 95-240
exist. 1-AYKY-J 3x240+120 mm2
s "T" spojkami ... ZAUSIT ODPOJIT !!
NN ROZVOD = 13m
HORNOPOTOČNÁ ul.
p.č. 8818/3
NN ROZVOD = 38m
HVIEZDOSLAVOVA ul.
p.č. 8824/1
vonkajšie priestory: AA7, AB8 ,AC1 ,AD4-dážď, AE4, AF2 ,AG1 ,AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN3, AP1,
AQ3 ,AR-neurčuje sa, AS2, AT2 ,AU2, BA1, BB1 ,BC3, BD2 ,BE1, CA1, CB1